



LE RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF




Plan d'assemblage

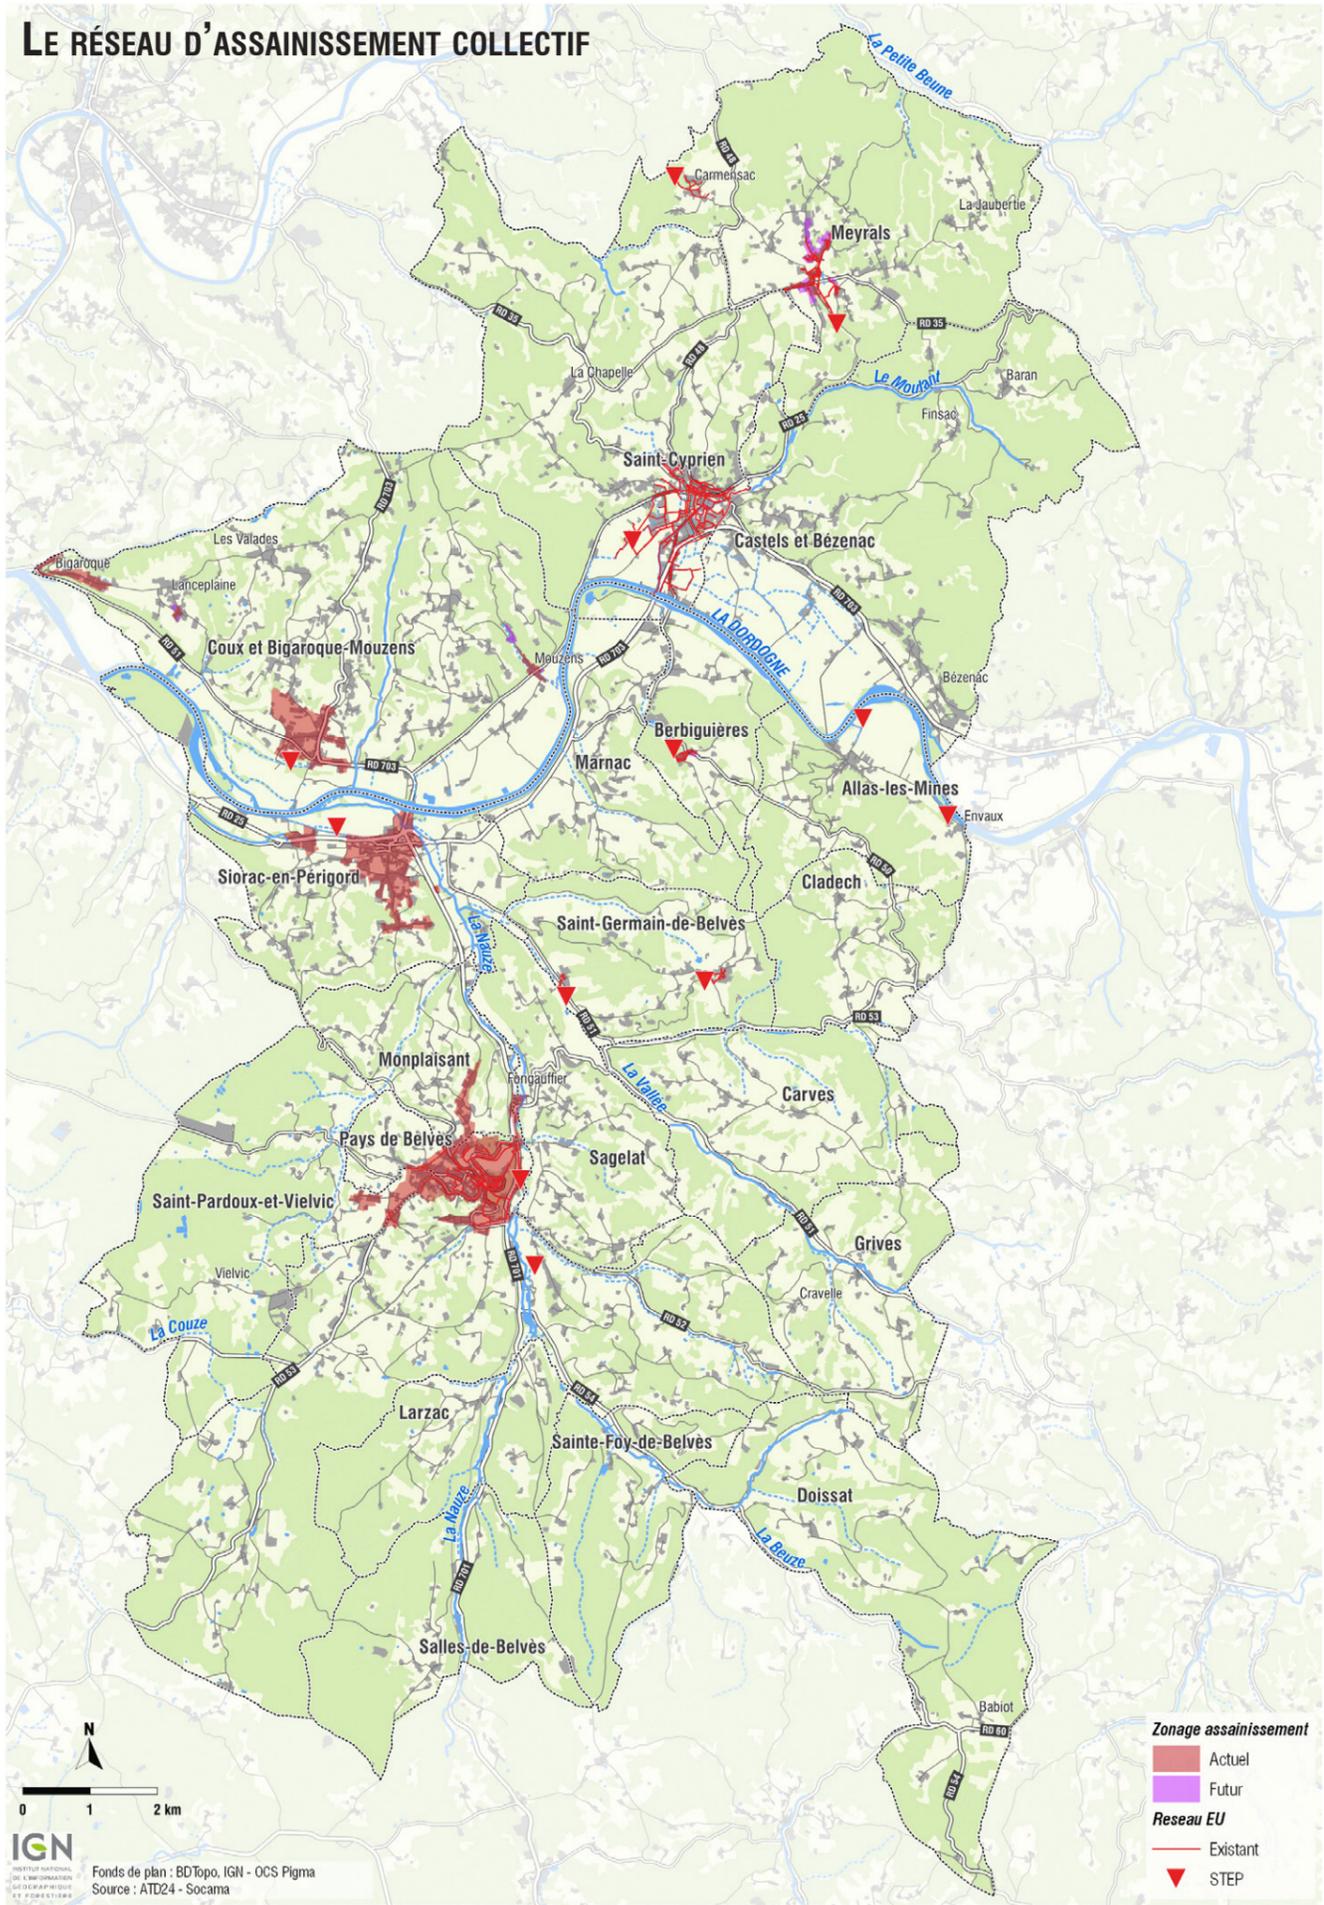


Réseaux d'assainissement collectif / Saint-Cyprien

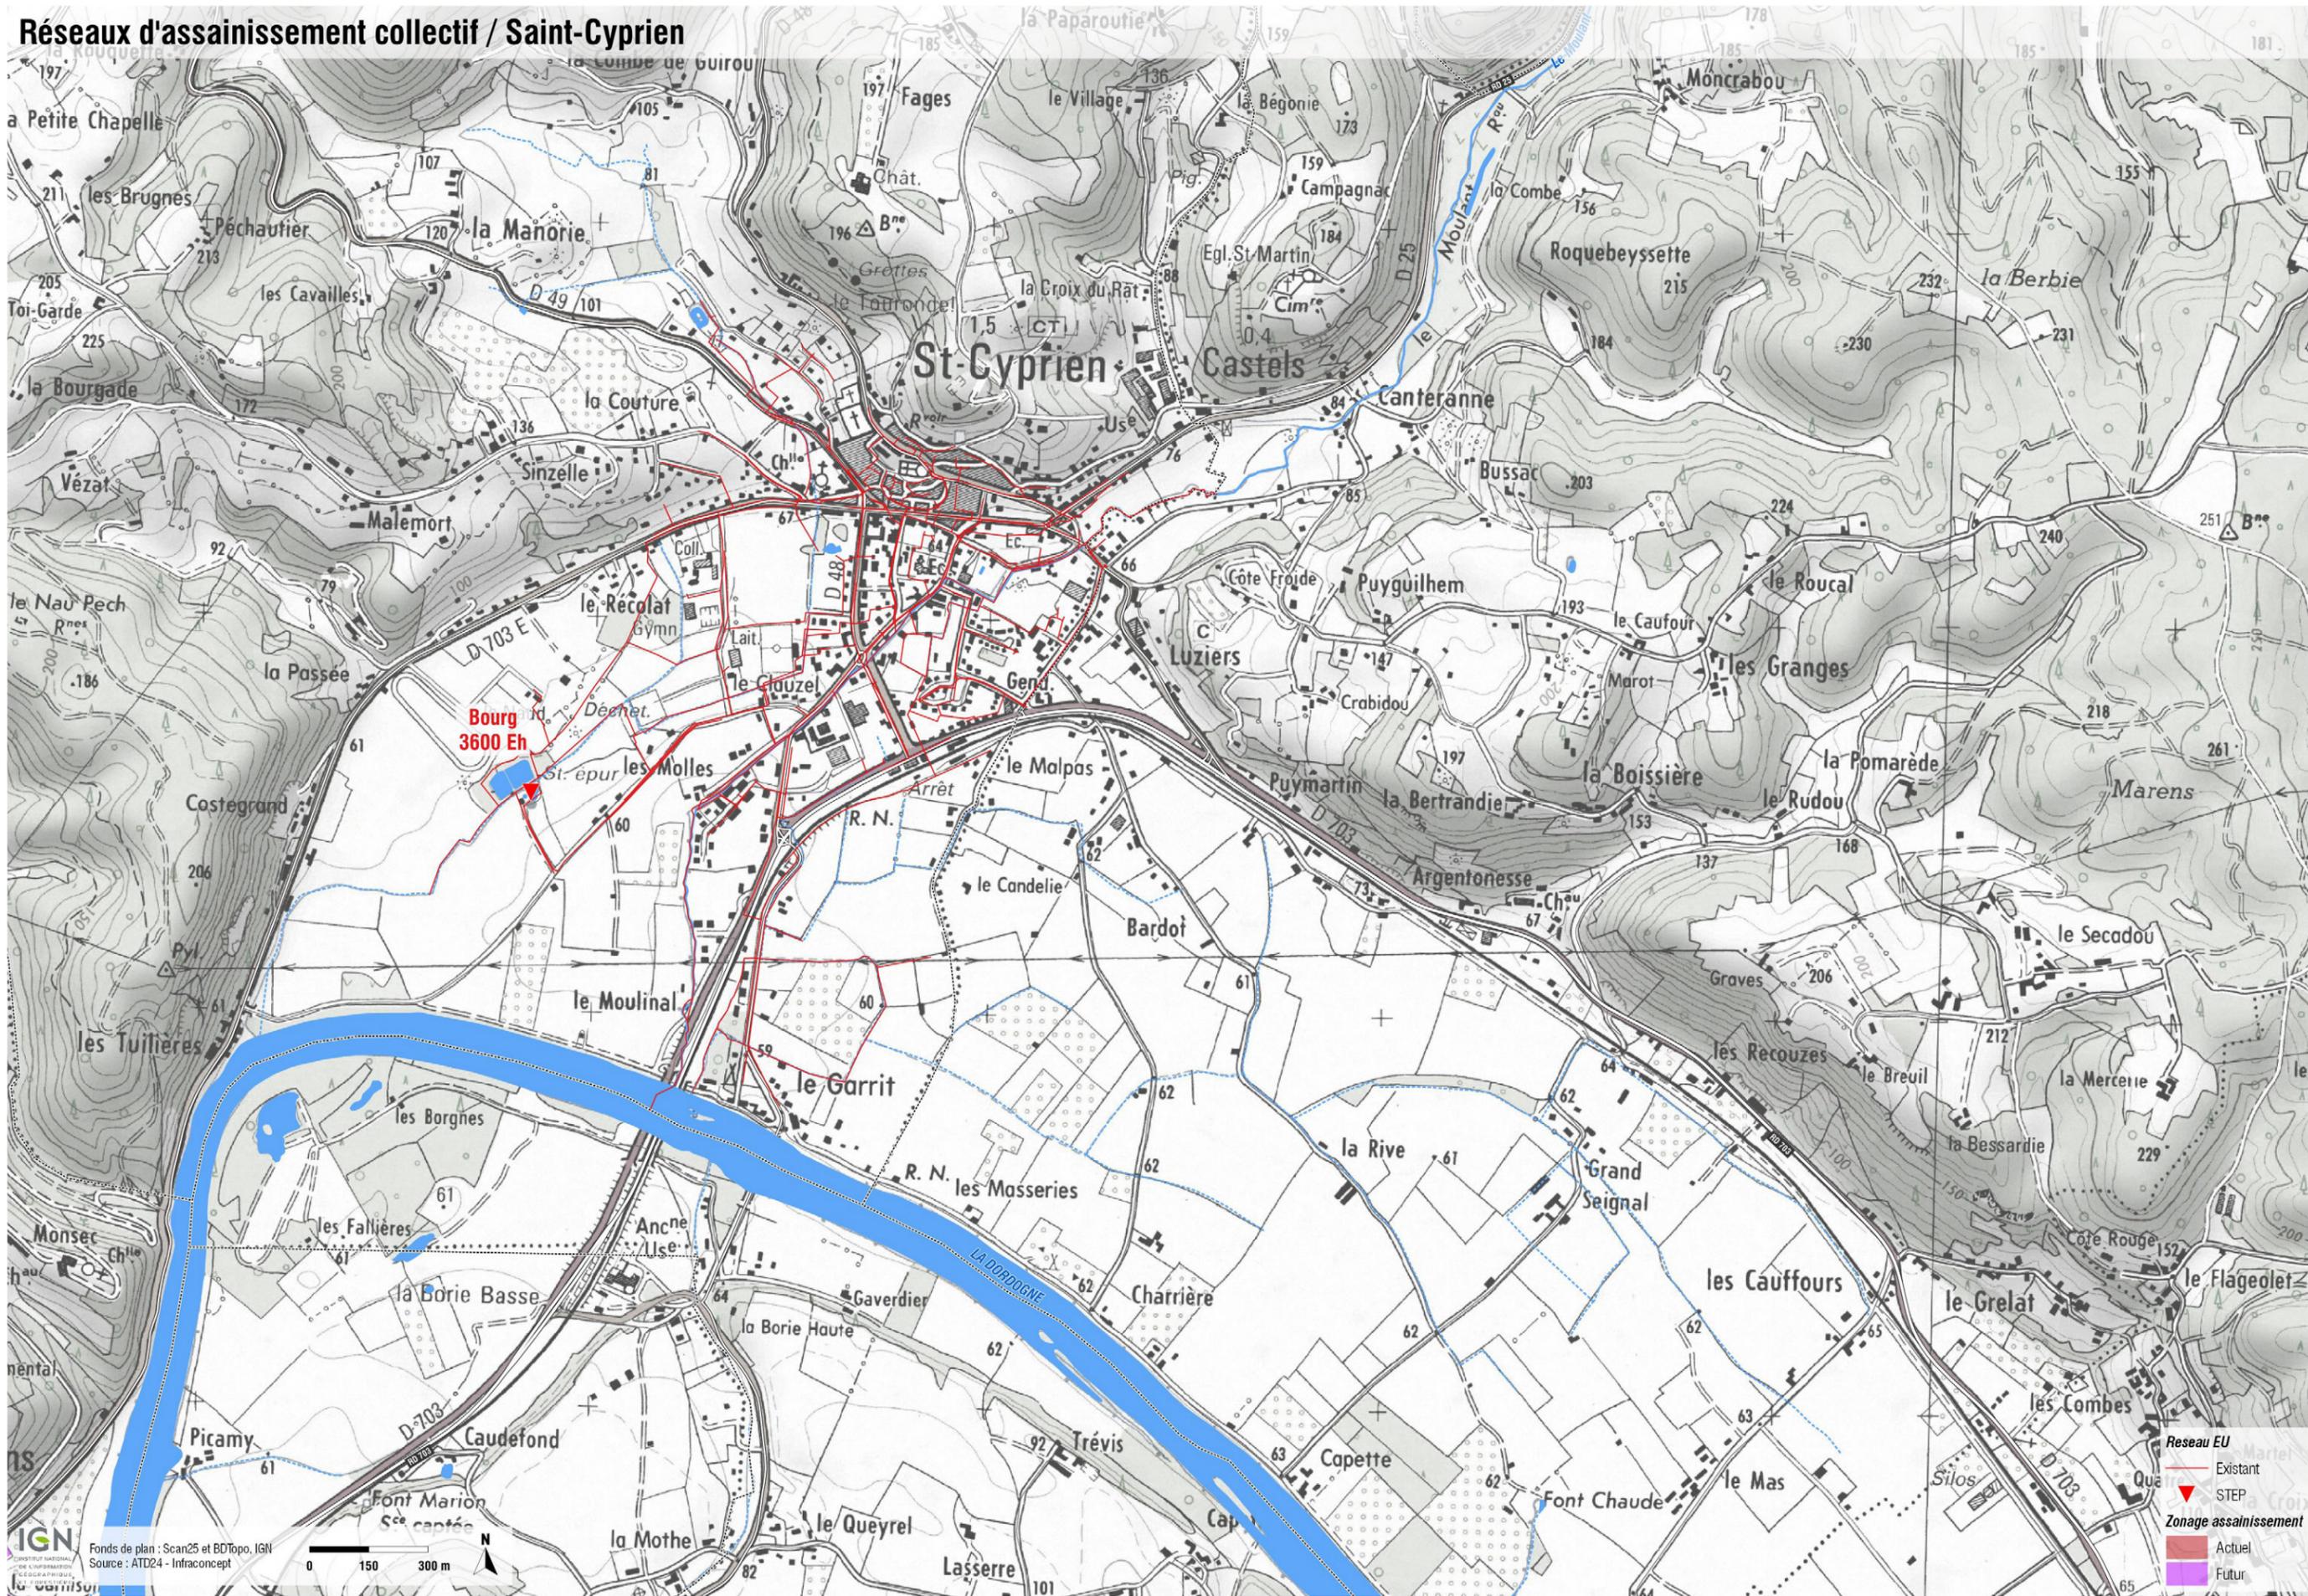

Réseaux d'assainissement collectif / Coux et Bigaroque - Mouzens

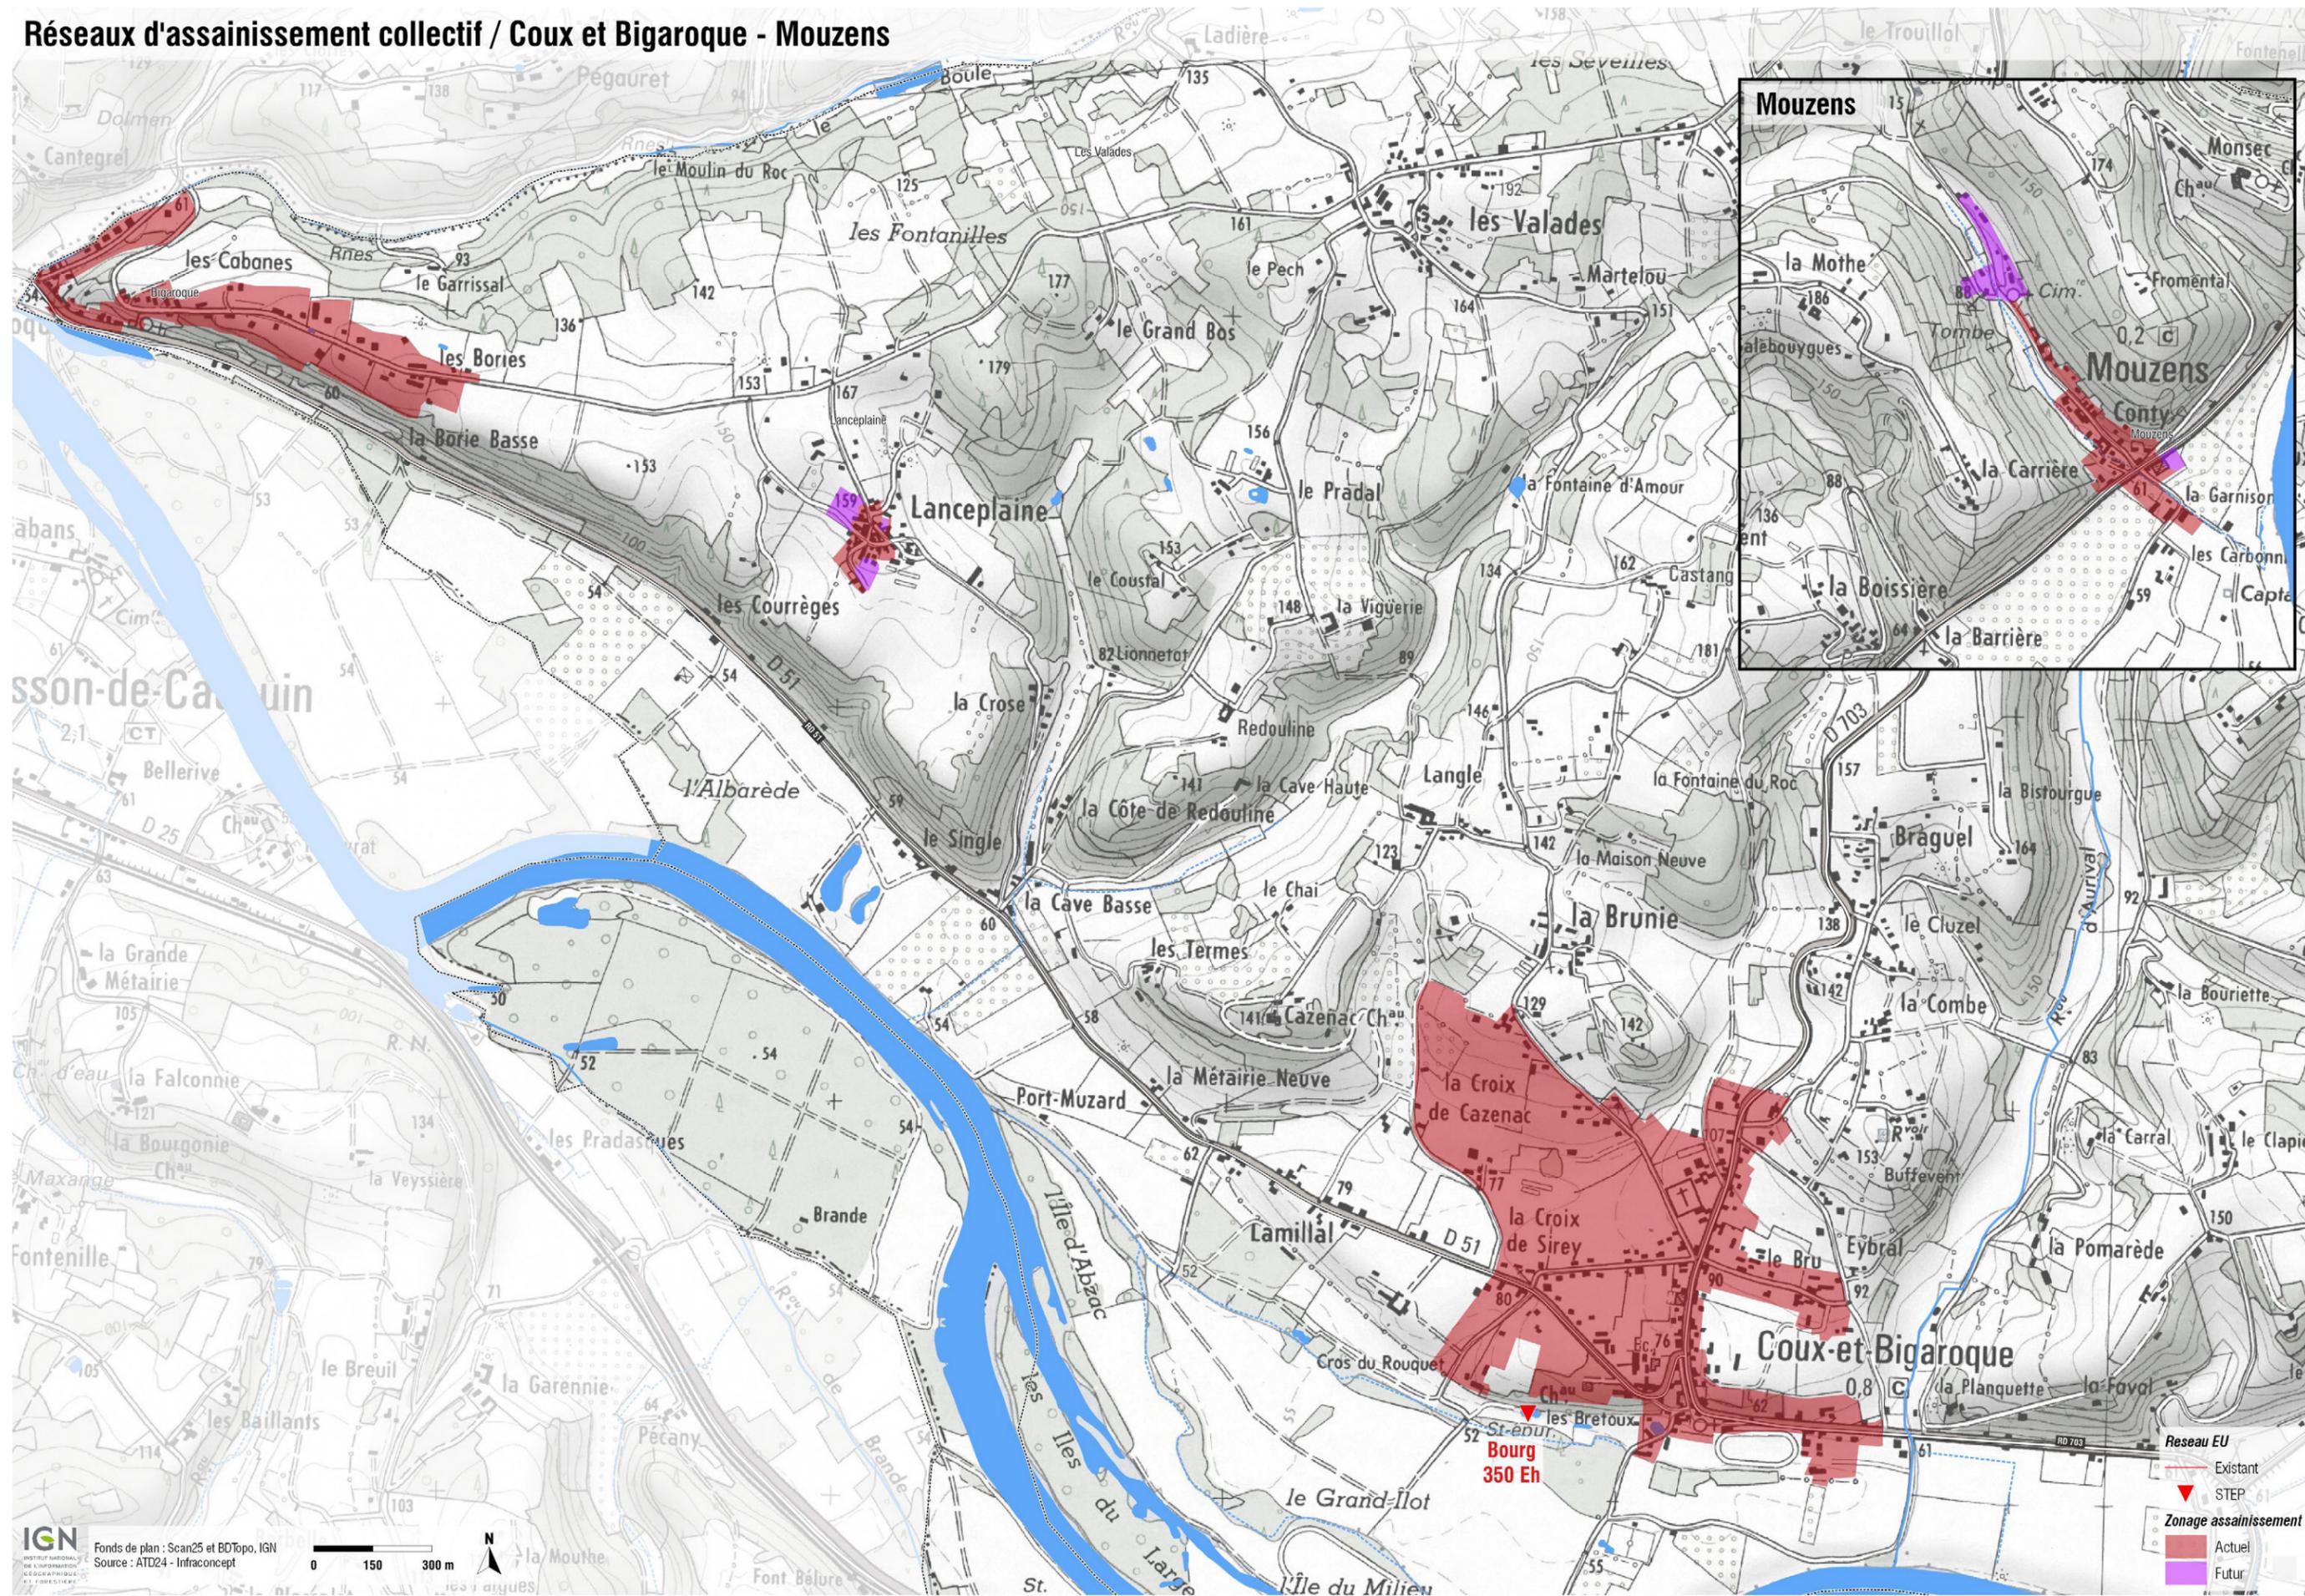

Réseaux d'assainissement collectif / Siorac-en-Périgord

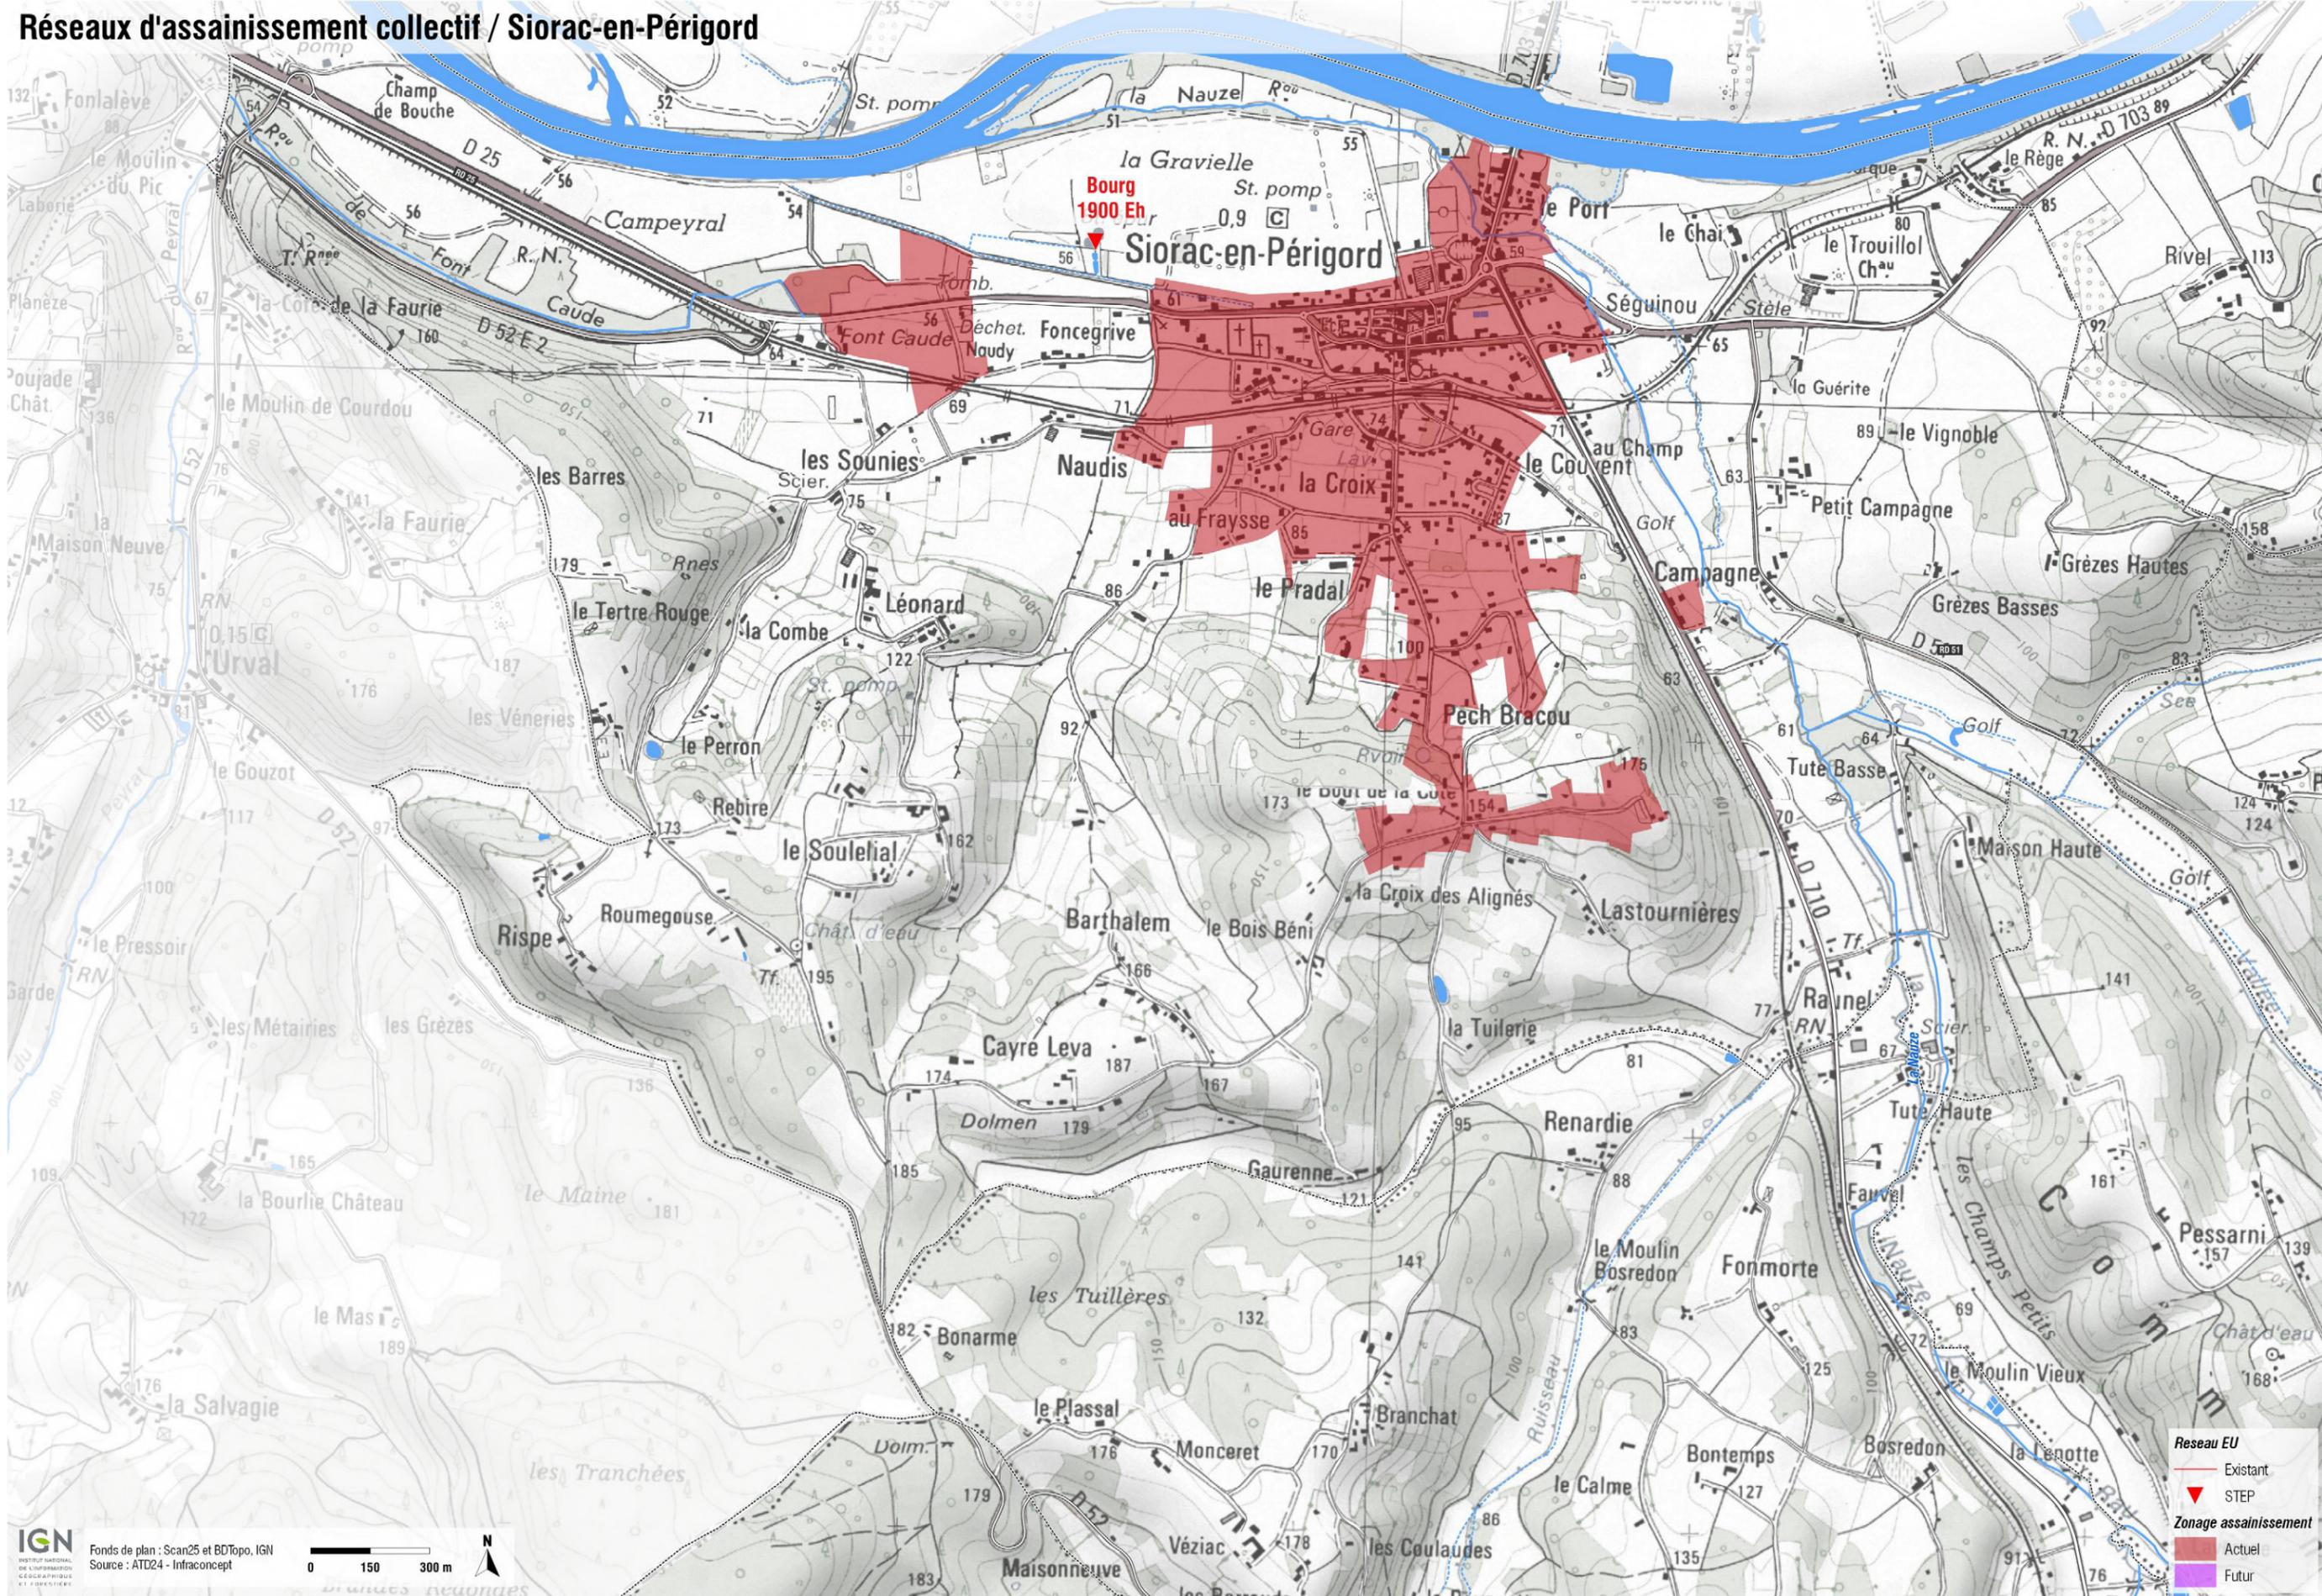


IGN
Fonds de plan : Scan25 et BDTopo, IGN
Source : ATD24 - Infraconcept


0 150 300 m

N

Réseaux d'assainissement collectif / Allas les M., Berbiguières et Saint-Germain de B.

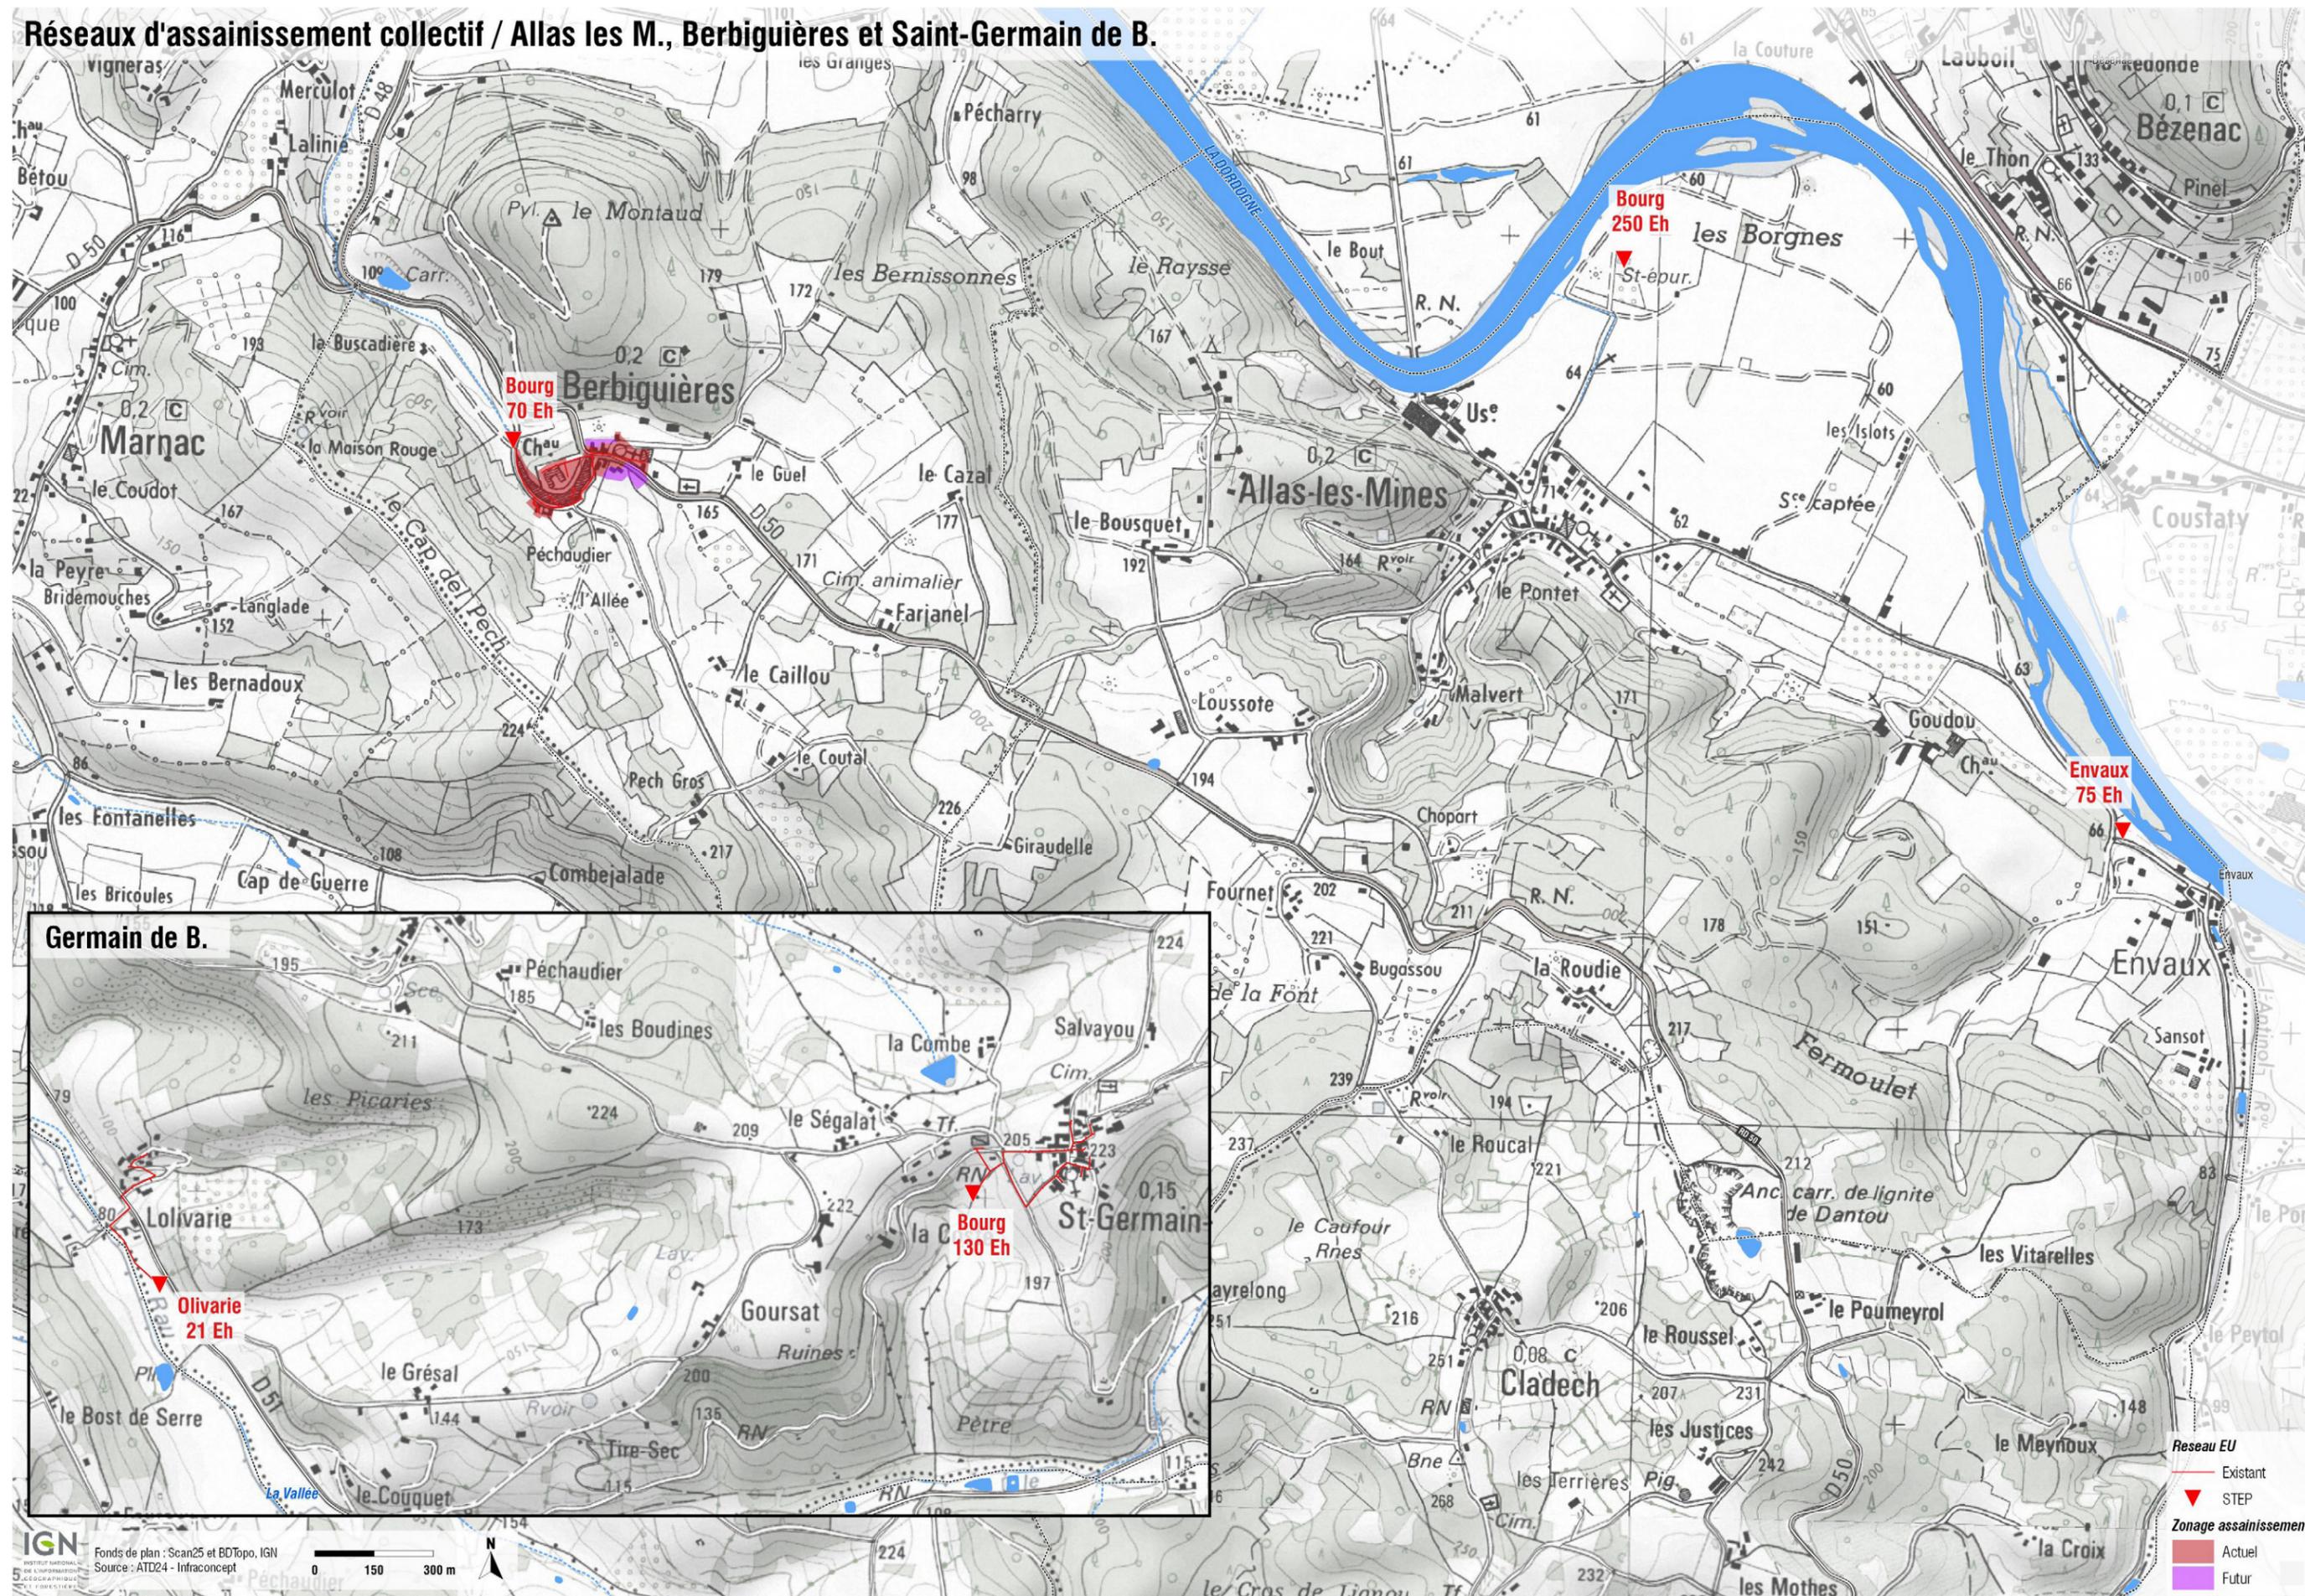


IGN
Fonds de plan : Scan25 et BDTopo, IGN
Source : ATD24 - Infraconcept




Reseau EU
— Existant
▲ STEP
Zonage assainissement
■ Actuel
■ Futur

Réseaux d'assainissement collectif / Pays de Belvès

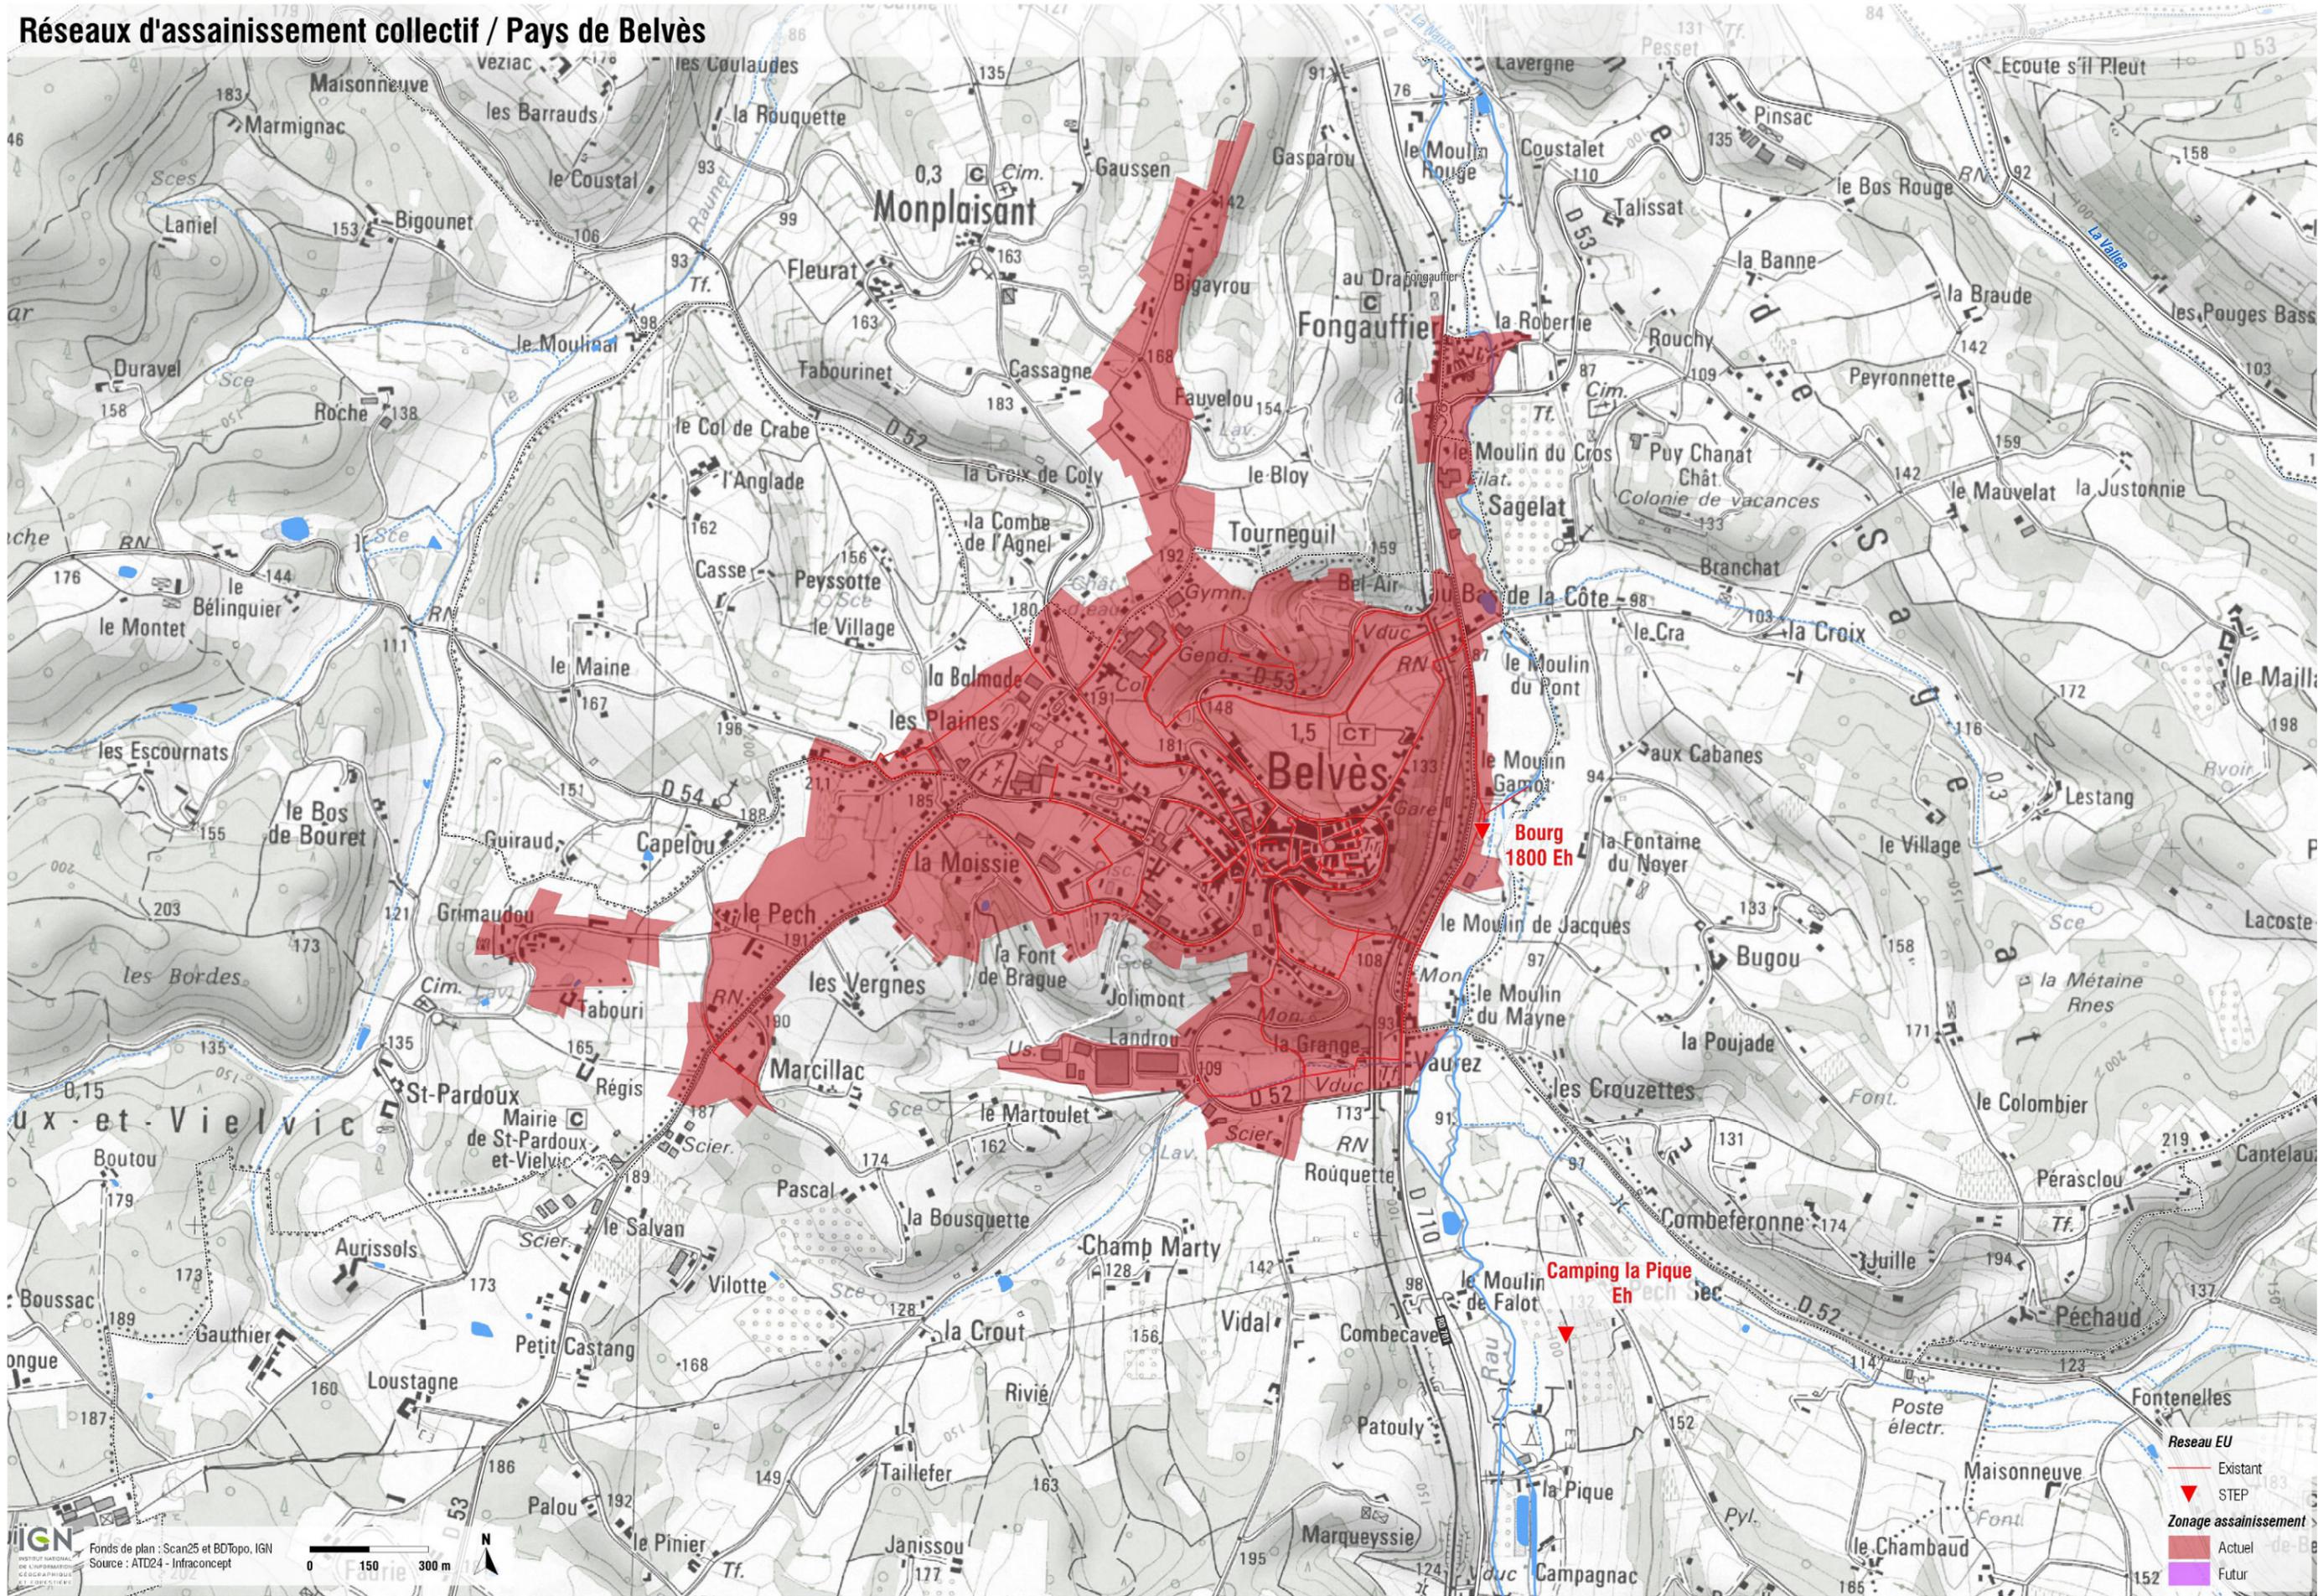

IGN
Fonds de plan : Scan25 et BDTopo, IGN
Source : ATD24 - Infraconcept




LES RISQUES NATURELS ET




TECHNOLOGIQUES



Plan d'assemblage

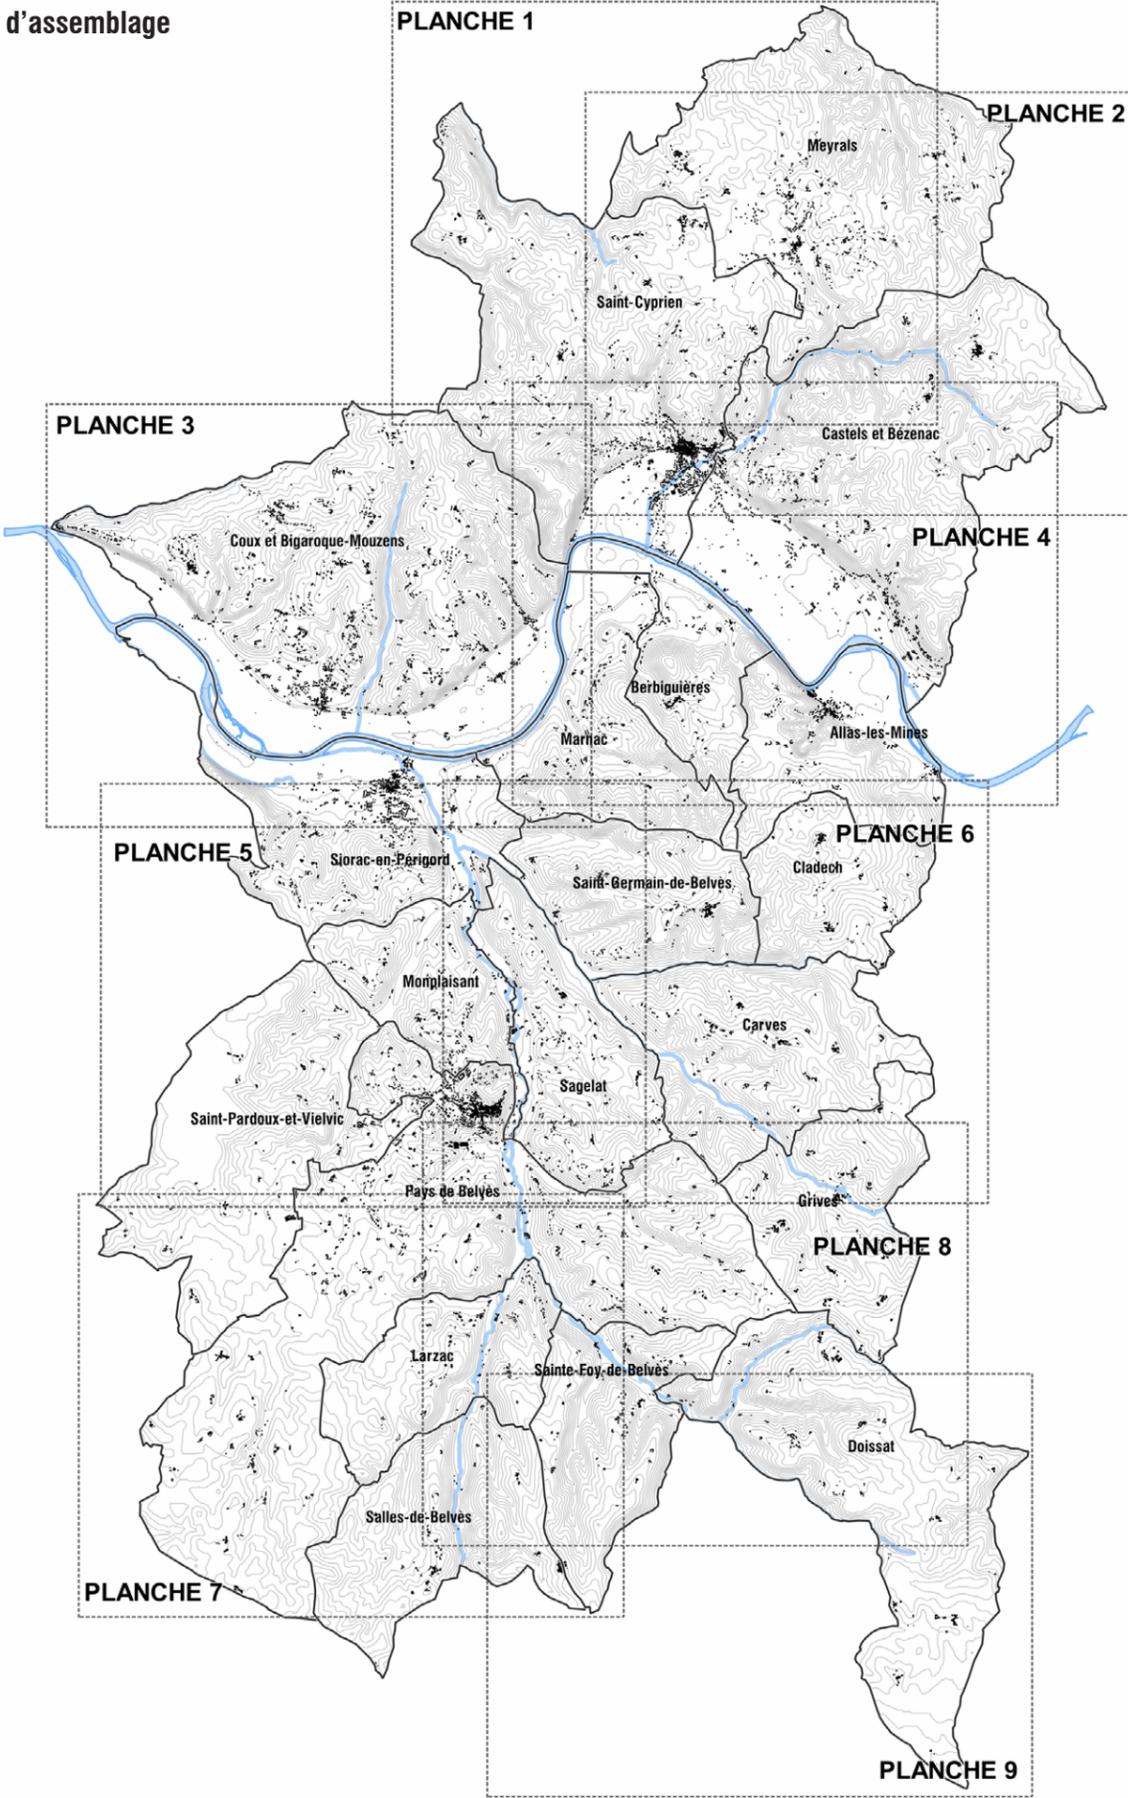

Risques / Planche 1

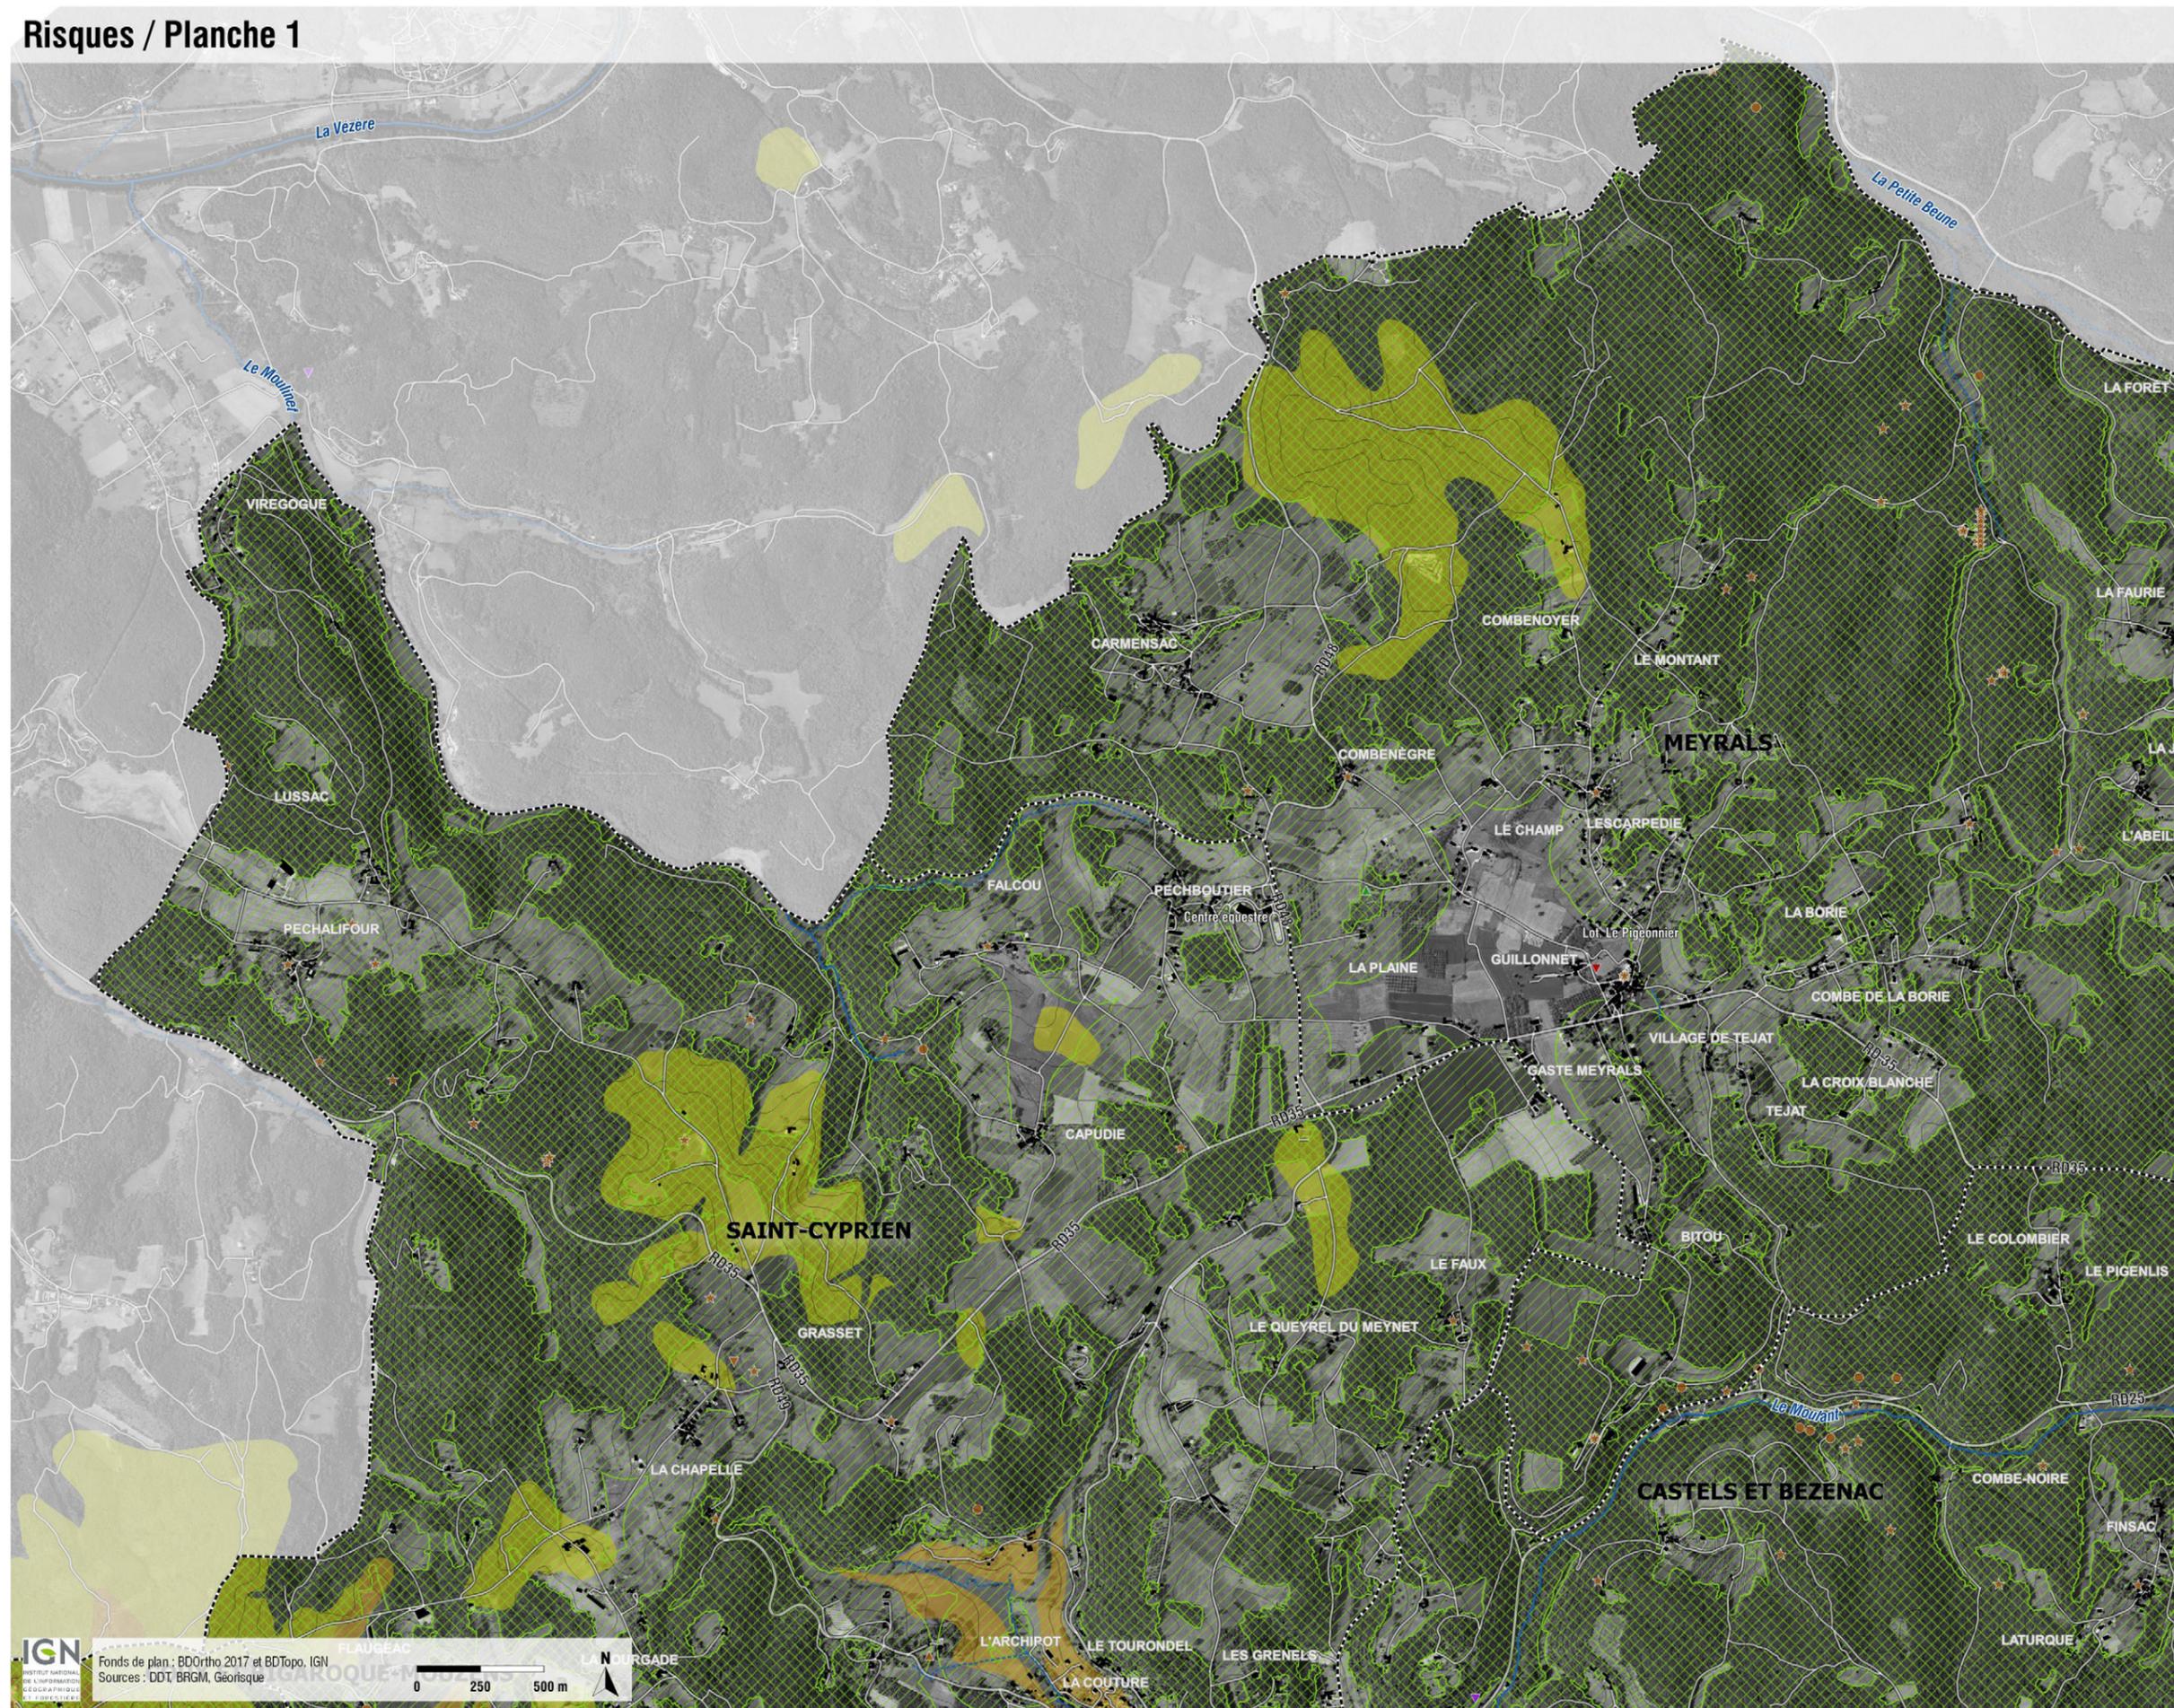

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Cavités souterraines et mouvements de terrain

- Glissement
- Cavité naturelle

Cavités souterraines abandonnées

- Ouvrage civil

Risque feu de forêt

- zone boisée
- zone sensible

Sites BASIAS en activité


- Scierie / Menuiserie

Sites BASIAS avec activité terminée

- Décharge
- Station service / Garagiste / Hydrocarbures
- Usine

IGN
Fonds de plan : BDOrtho 2017 et BDTopo, IGN
Sources : DDT, BRGM, Géorisque
0 250 500 m

Risques / Planche 2

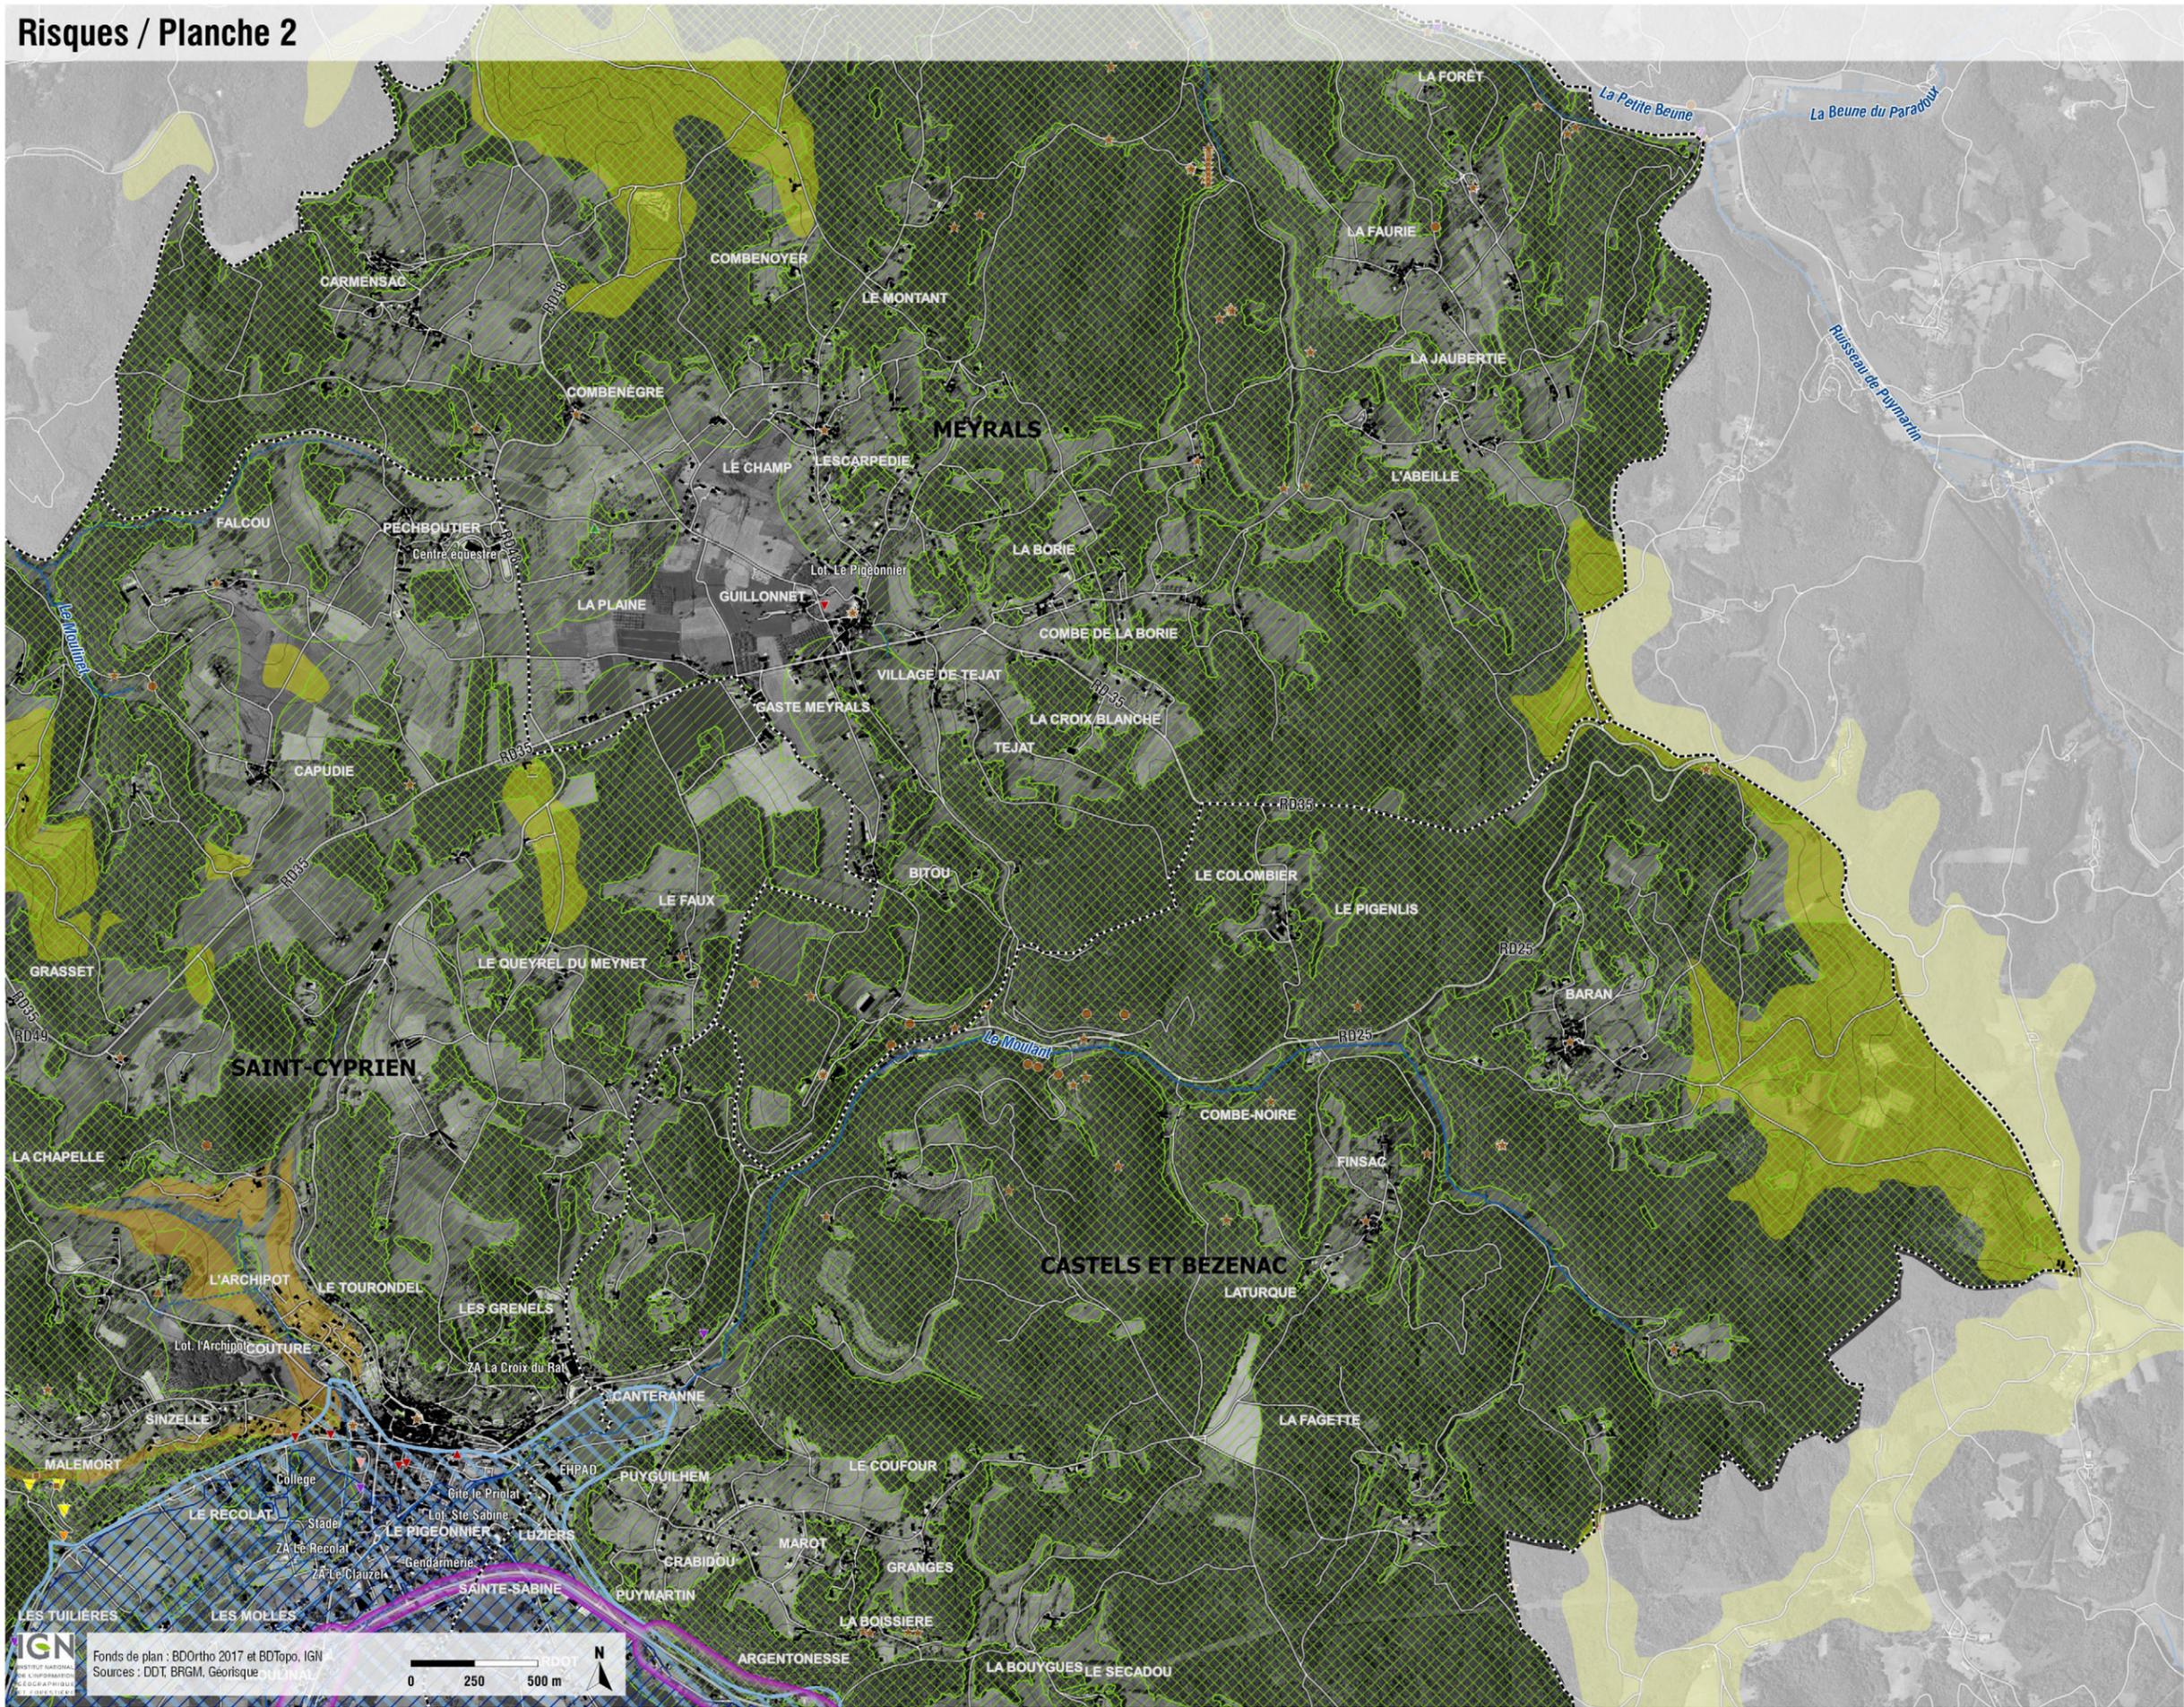

- Aléa retrait-gonflement des argiles**
- Faible
 - Moyen
- Cavités souterraines et mouvements de terrain**
- Chute de blocs - éboulement
 - Effondrement
 - Glissement
 - Cavité naturelle
- Cavités souterraines abandonnées**
- Ouvrage civil
 - Carrière
- PPR retrait gonflement des argiles**
- Risque inondation / rupture de barrage**
- Onde de submersion
 - Zone inondable (PPR)
- Risque feu de forêt**
- zone boisée
 - zone sensible
- Sites BASIAS en activité**
- Scierie / Menuiserie
 - Station service / Garagiste / Hydrocarbures
- Sites BASIAS avec activité terminée**
- Carrière
 - Dépôt de ferrailles, autos, ciments...
 - Dépôt de Liquides Inflammables
 - Station service / Garagiste / Hydrocarbures
 - Usine
- Nuisances sonores**
- Voie bruyante


IGN
Fonds de plan : BDOrtho 2017 et BDTopo, IGN
Sources : DDT, BRGM, Géorisque, IGN

0 250 500 m

RDOT


N

Risques / Planche 3

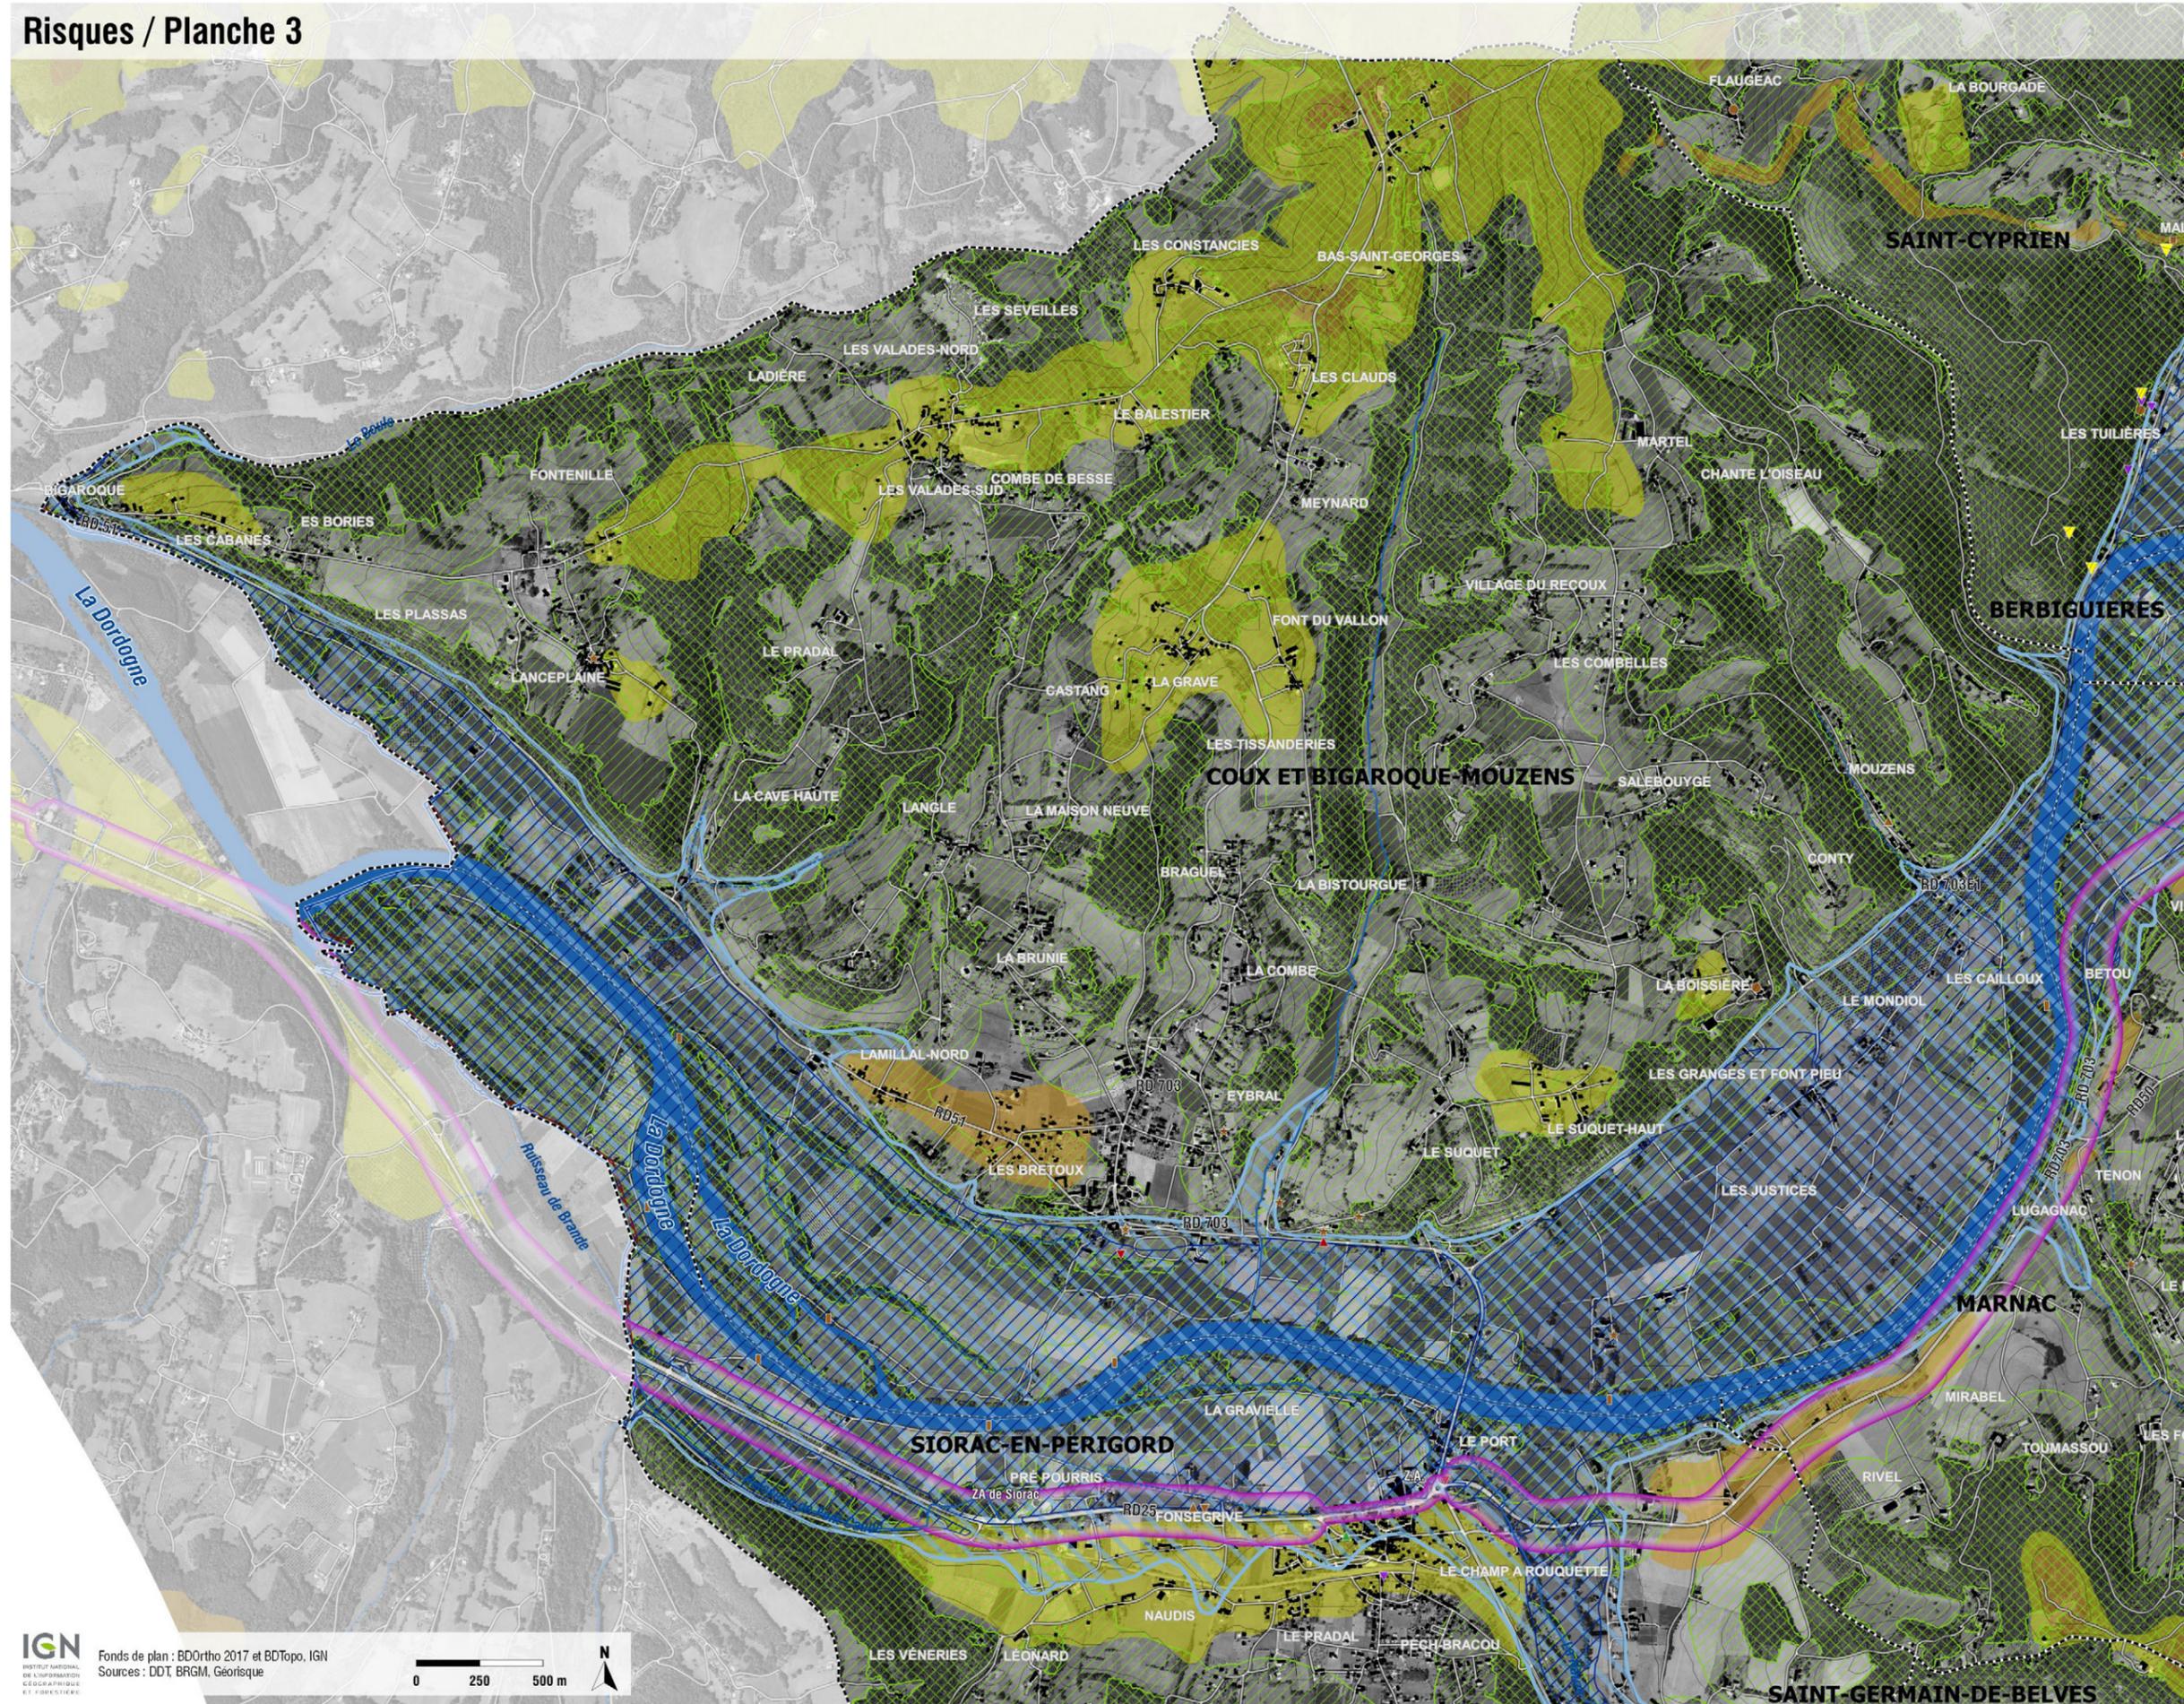


- Aléa retrait-gonflement des argiles**
 - Faible
 - Moyen
- Cavités souterraines et mouvements de terrain**
 - Chute de blocs - éboulement
 - Effondrement
 - Erosion de berge
 - Glissement
 - Cavité naturelle
- Cavités souterraines abandonnées**
 - Ouvrage civil
 - Carrière
- PPR retrait gonflement des argiles**
 - PPR retrait gonflement des argiles
- Risque inondation / rupture de barrage**
 - Onde de submersion
 - Zone inondable (PPR)
- Risque feu de forêt**
 - zone boisée
 - zone sensible
- Sites BASIAS en activité**
 - Scierie / Menuiserie
 - Station service / Garagiste / Hydrocarbures
- Sites BASIAS avec activité terminée**
 - Carrière
 - Décharge
 - Station service / Garagiste / Hydrocarbures
 - Usine
- Nuisances sonores**
 - Voie bruyante

IGN
Fonds de plan : BDOrtho 2017 et BDTopo, IGN
Sources : DDT BRGM, Géorisque



Risques / Planche 4

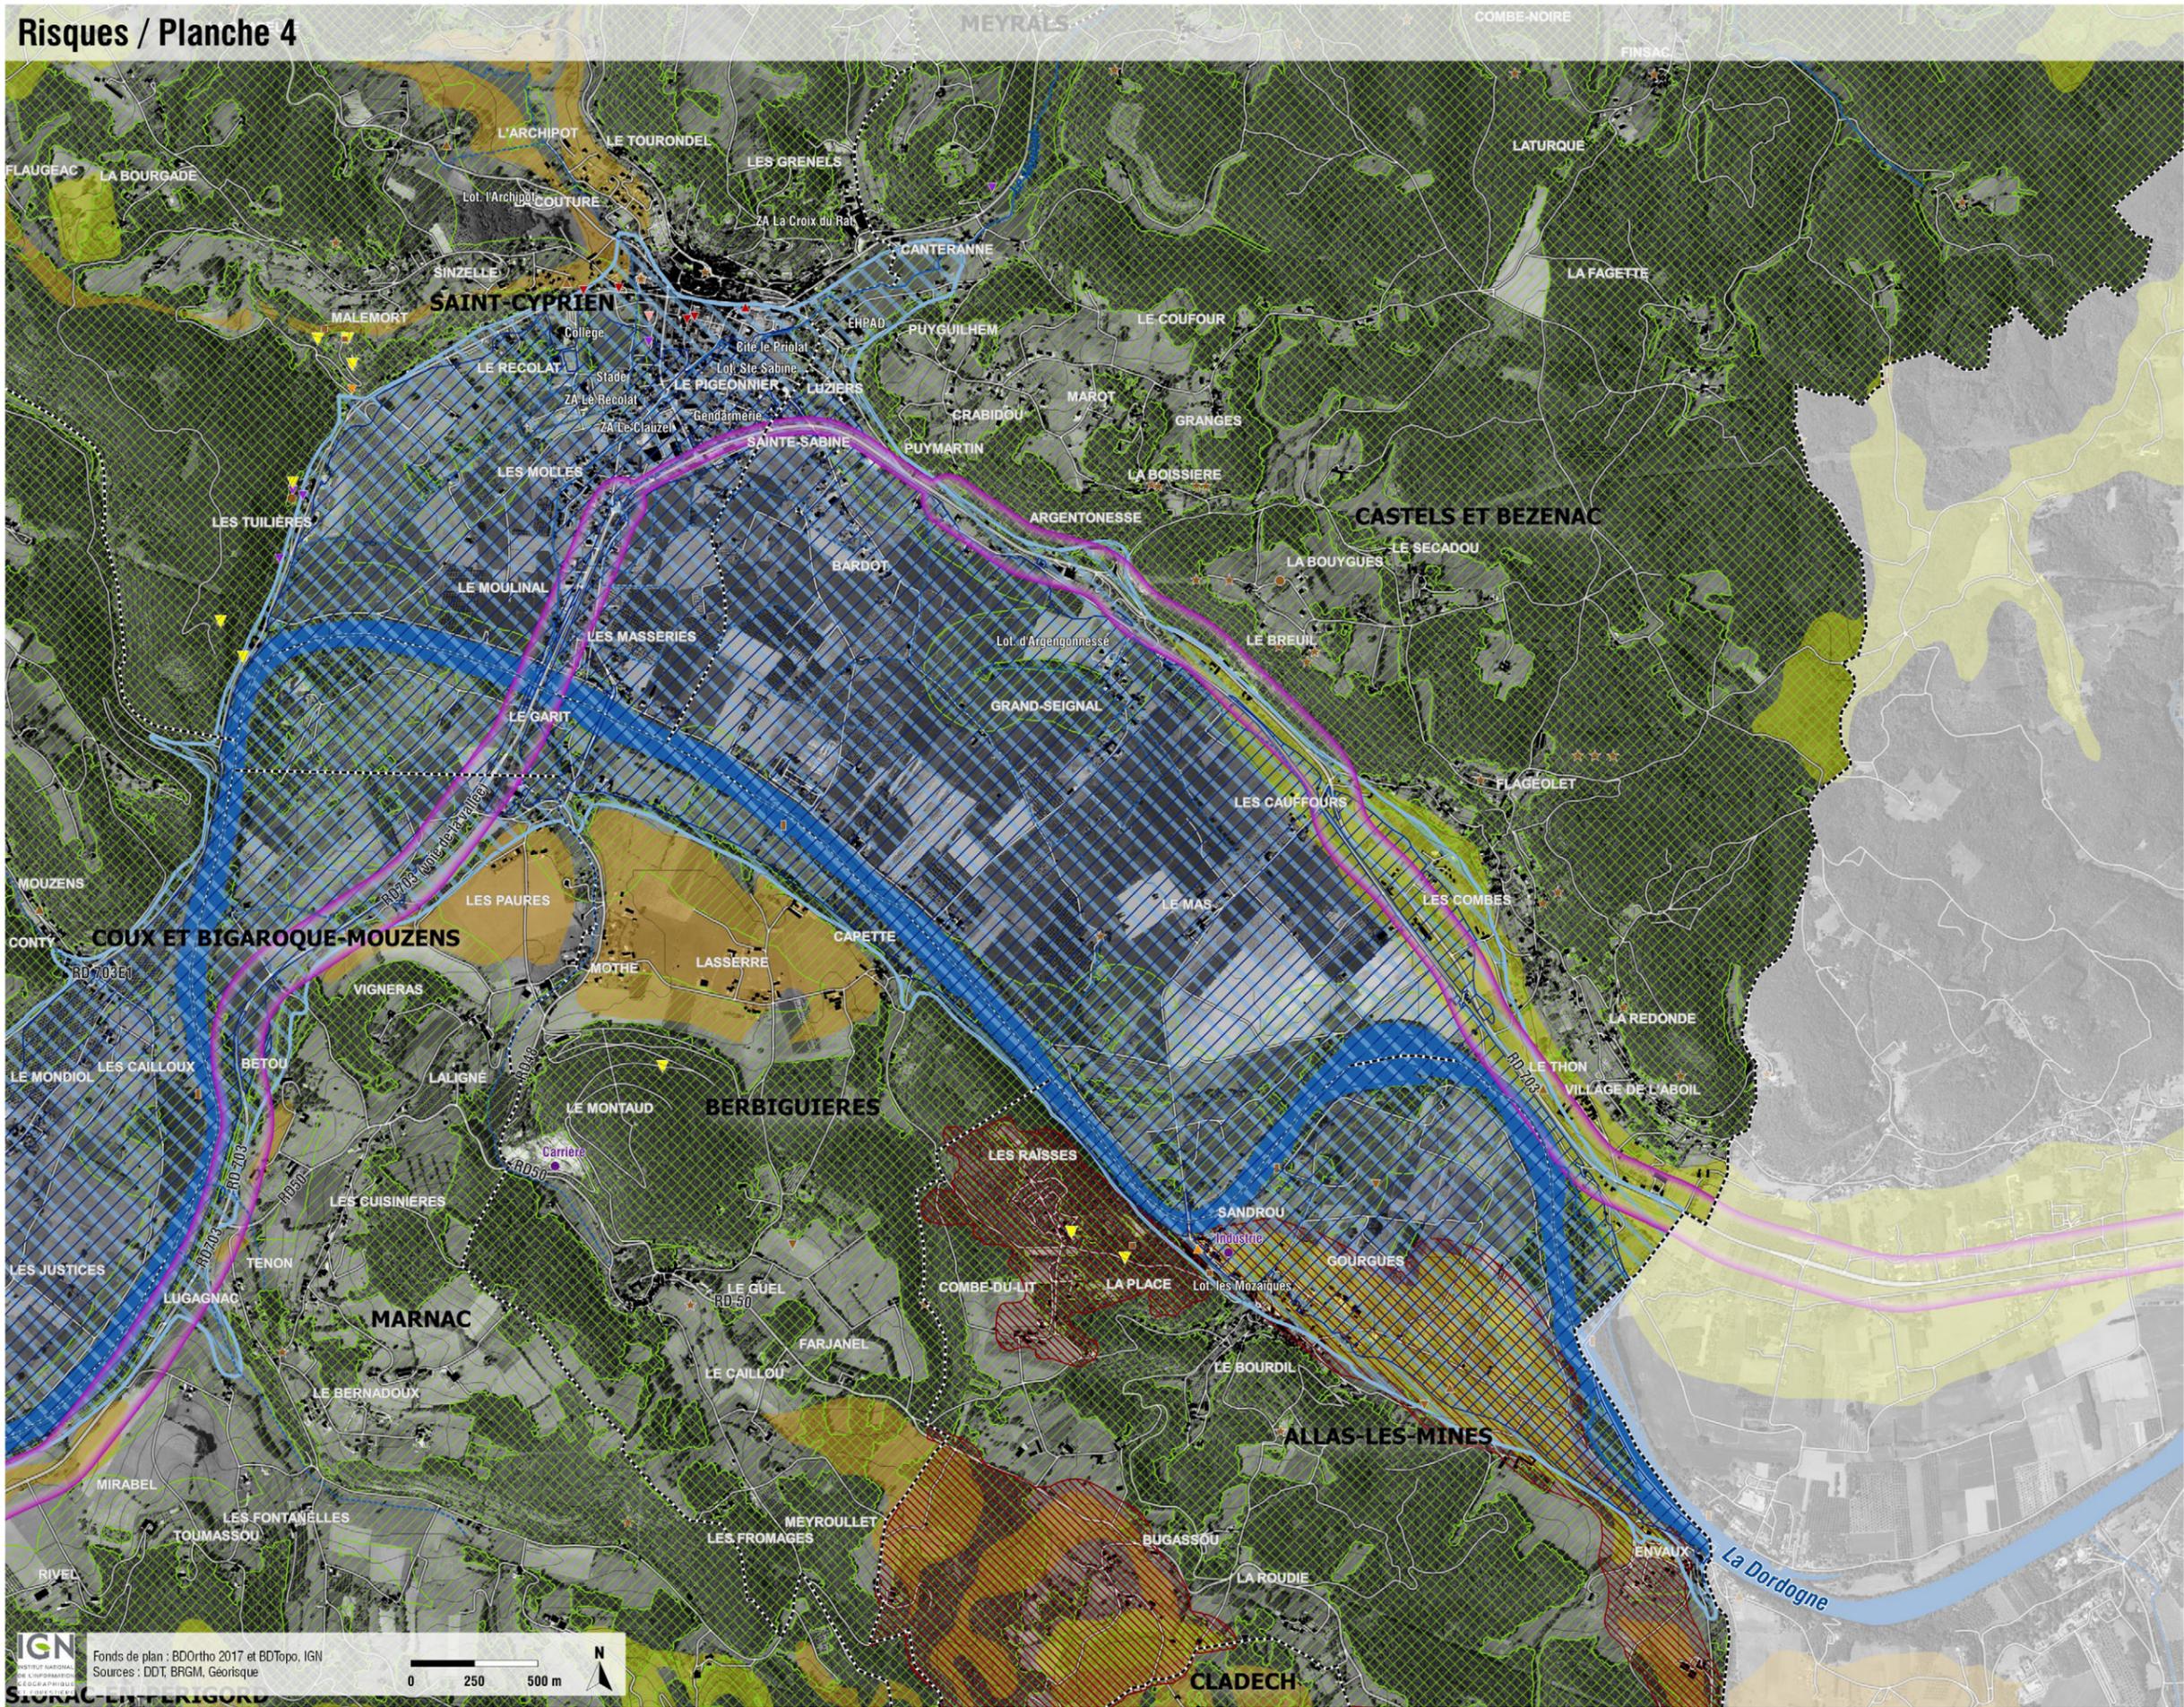

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Cavités souterraines et mouvements de terrain

- Chute de blocs - éboulement
- Effondrement
- Erosion de berge
- ▲ Glissement
- ★ Cavité naturelle

Cavités souterraines abandonnées

- Ouvrage civil
- Carrière
- ▨ PPR retrait gonflement des argiles

Risque inondation / rupture de barrage

- ▨ Onde de submersion
- ▨ Zone inondable (PPR)

Risque feu de forêt

- ▨ zone boisée
- ▨ zone sensible
- ICPE

Sites BASIAS en activité

- ▲ Décharge
- ▲ Station service / Garagiste / Hydrocarbures
- ▲ Usine
- ▲ Dépôt de ferrailles, autos, ciments...

Sites BASIAS avec activité terminée

- ▼ Carrière
- ▼ Décharge
- ▼ Dépôt de ferrailles, autos, ciments...
- ▼ Dépôt de Liquides Inflammables
- ▼ Mine
- ▼ Station service / Garagiste / Hydrocarbures
- ▼ Usine

Nuisances sonores


- ▨ Voie bruyante

IGN
Fonds de plan : BDOrtho 2017 et BDTopo, IGN
Sources : DDT, BRGM, Géorisque

0 250 500 m

N


Risques / Planche 5

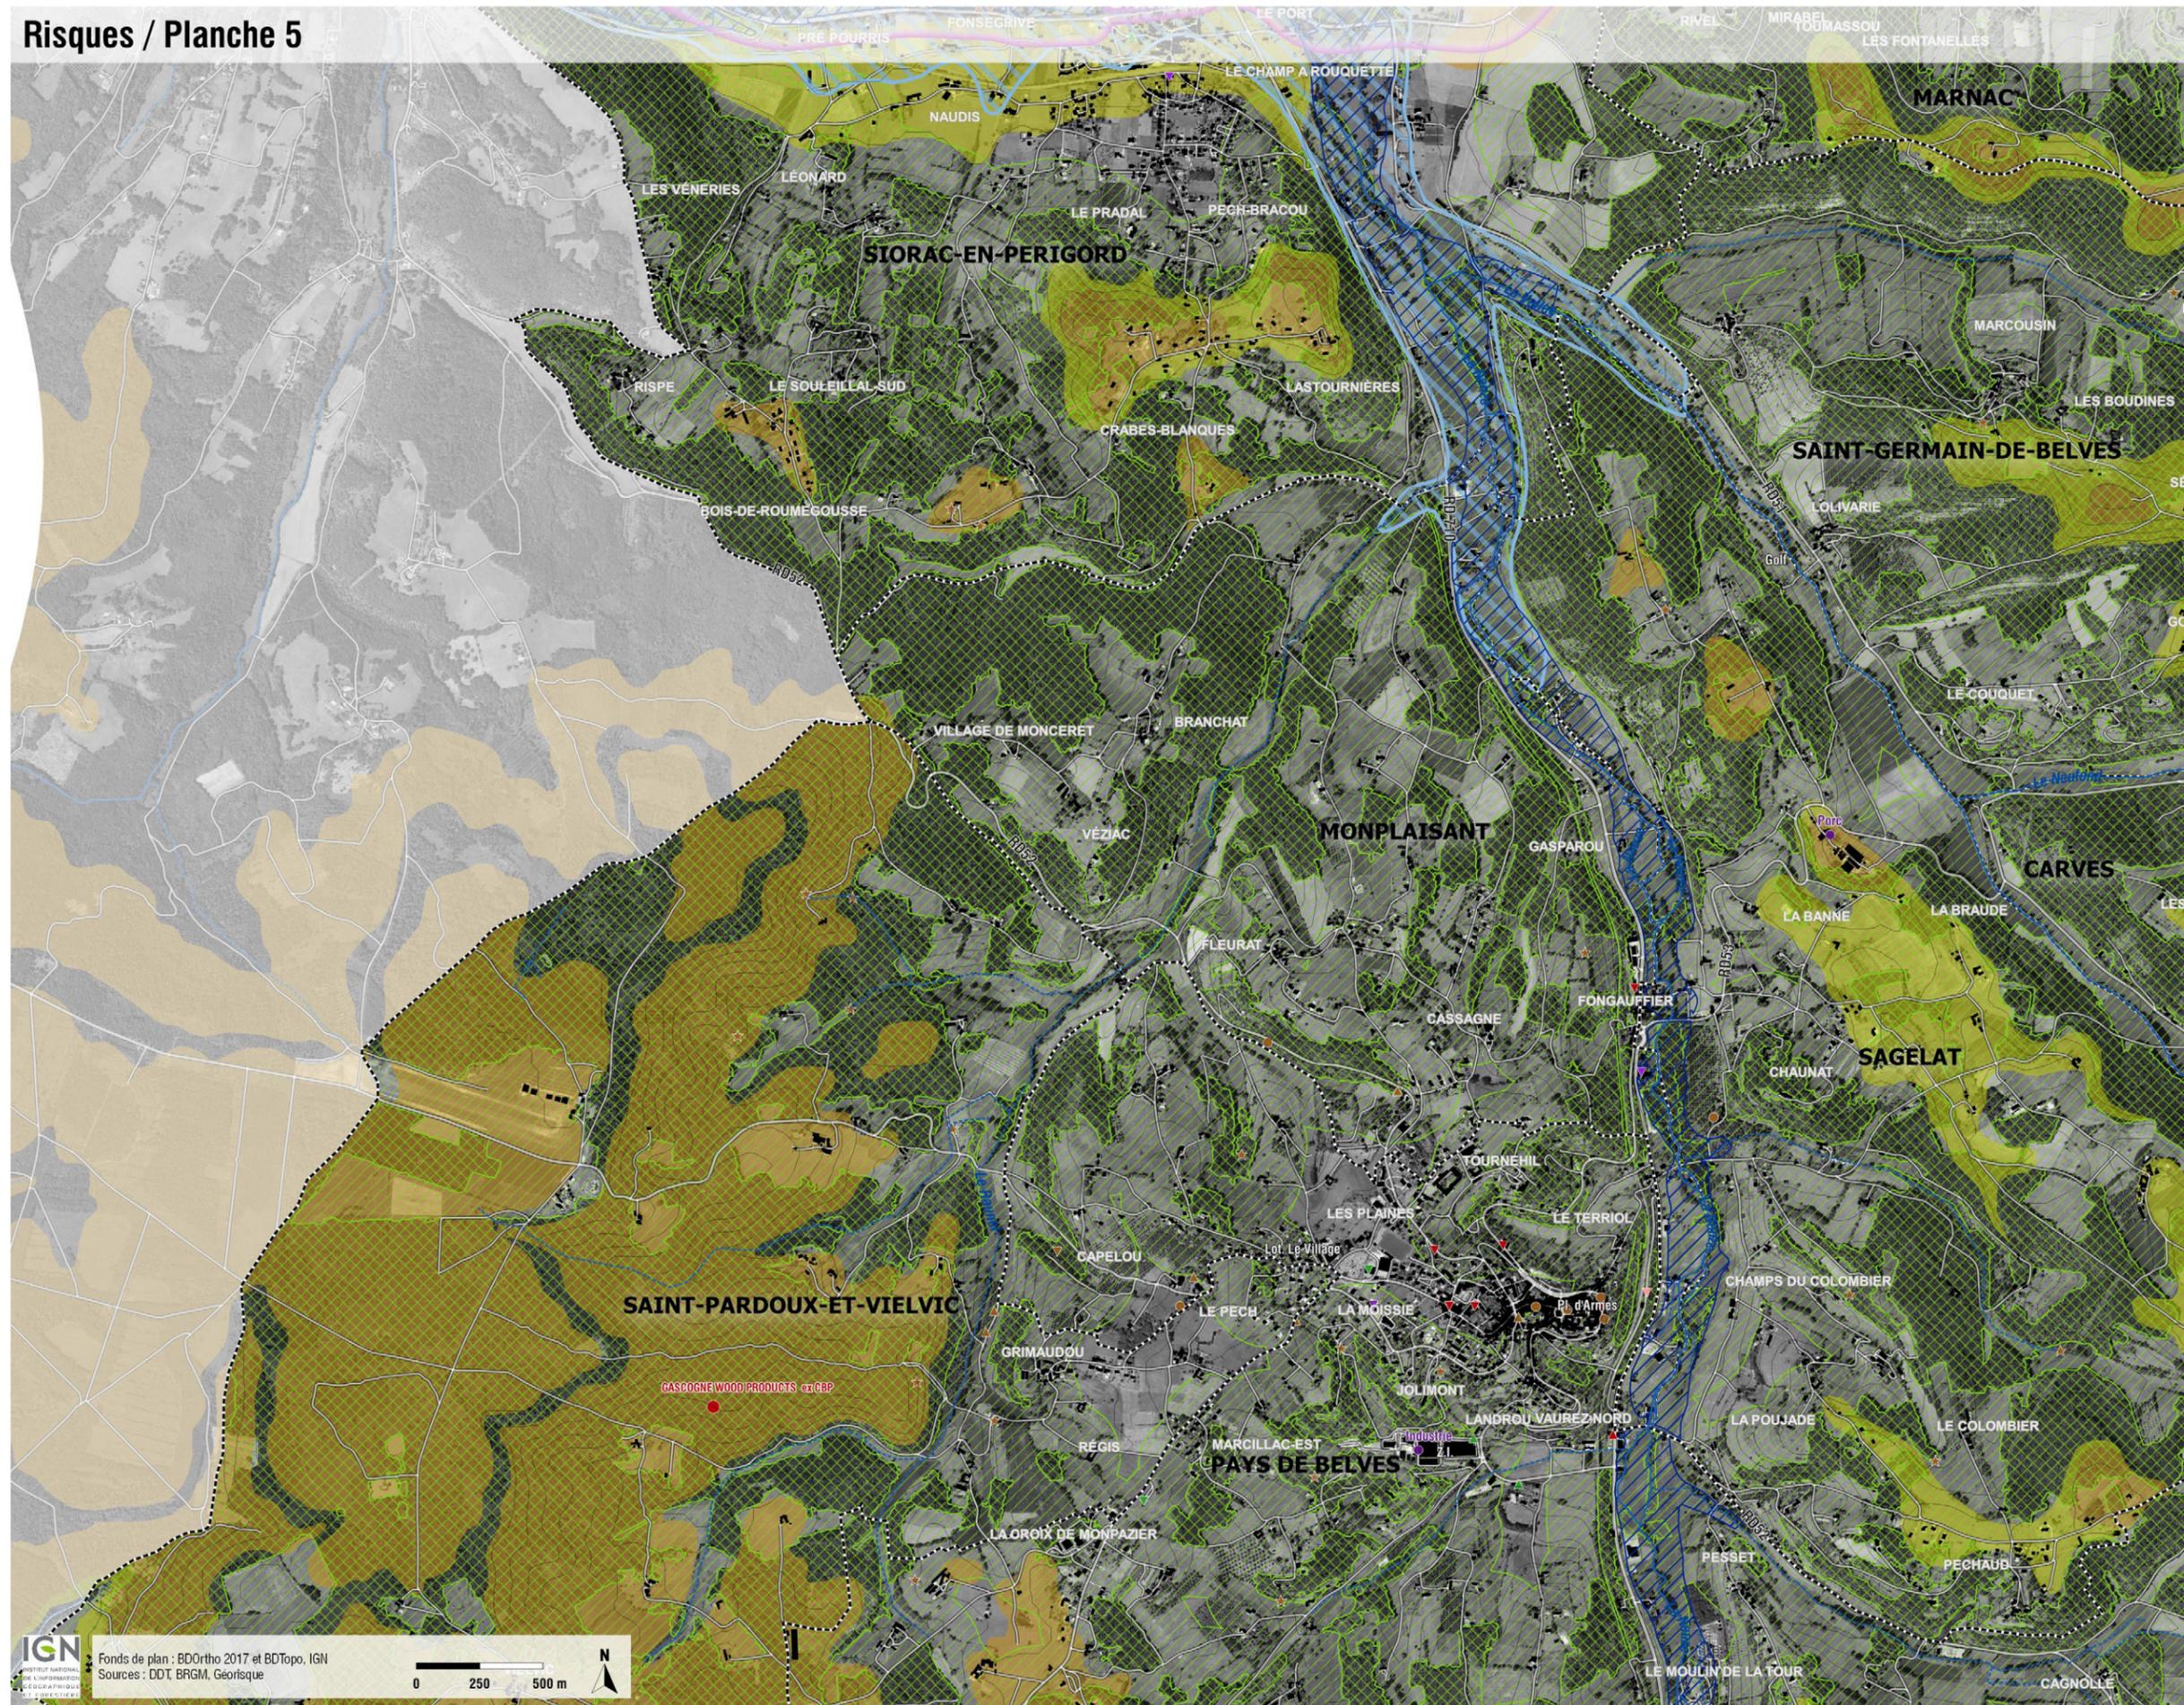

- Aléa retrait-gonflement des argiles**
 - Faible
 - Moyen
- Cavités souterraines et mouvements de terrain**
 - Chute de blocs - éboulement
 - Glissement
 - Cavité naturelle
- Cavités souterraines abandonnées**
 - Ouvrage civil
- Risque inondation / rupture de barrage**
 - Onde de submersion
 - Zone inondable (PPR)
- Risque feu de forêt**
 - zone boisée
 - zone sensible
 - ICPE
- Sites BASIAS en activité**
 - Scierie / Menuiserie
 - Station service / Garagiste / Hydrocarbures
- Sites BASIAS avec activité terminée**
 - Décharge
 - Dépôt de Liquides Inflammables
 - Scierie / Menuiserie
 - Station service / Garagiste / Hydrocarbures
 - Usine
- Sites BASOL**
 - Sites et sols pollués ou potentiellement pollués
- Nuisances sonores**
 - Voie bruyante

IGN
Fonds de plan : BDOrtho 2017 et BDTopo, IGN
Sources : DDT BRGM, Géorisque
0 250 500 m


Risques / Planche 6

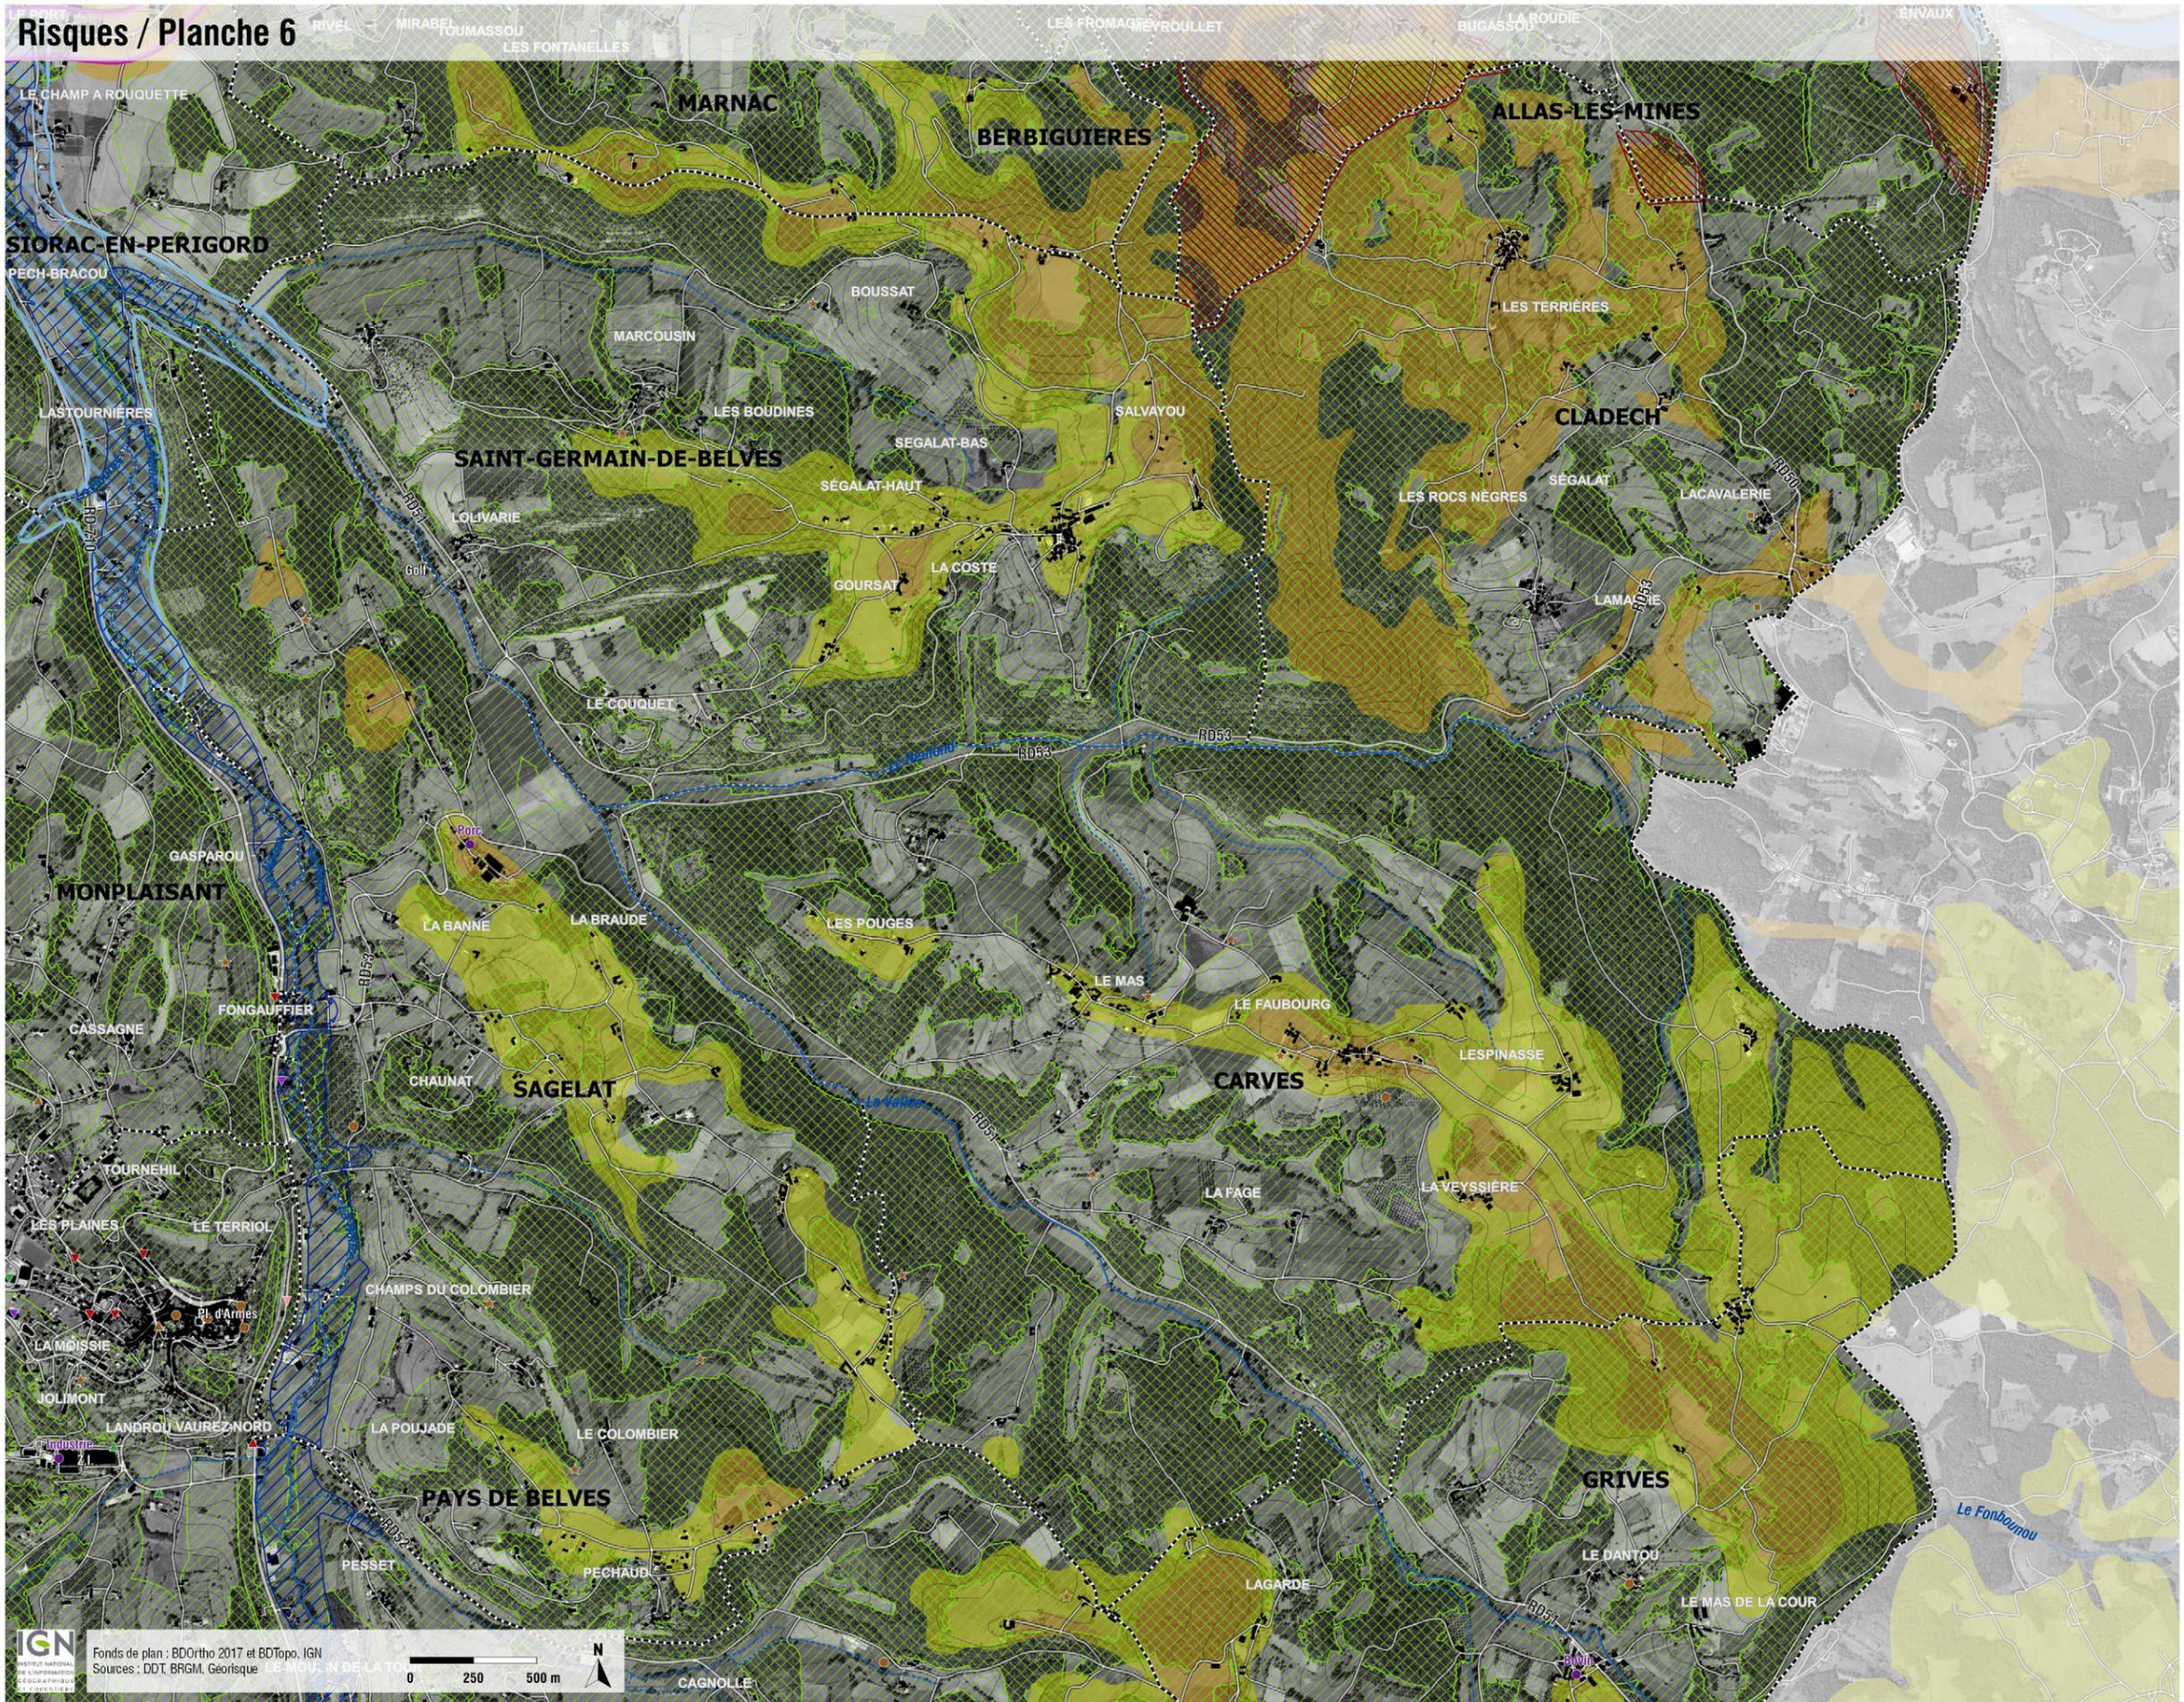

- Aléa retrait-gonflement des argiles**
 - Faible
 - Moyen
- Cavités souterraines et mouvements de terrain**
 - Chute de blocs - éboulement
 - Effondrement
 - Glissement
 - Cavité naturelle
- Cavités souterraines abandonnées**
 - Ouvrage civil
 - PPR retrait gonflement des argiles
- Risque inondation / rupture de barrage**
 - Onde de submersion
 - Zone inondable (PPR)
- Risque feu de forêt**
 - zone boisée
 - zone sensible
 - ICPE
- Sites BASIAS en activité**
 - Scierie / Menuiserie
 - Station service / Garagiste / Hydrocarbures
- Sites BASIAS avec activité terminée**
 - Dépôt de Liquides Inflammables
 - Mine
 - Station service / Garagiste / Hydrocarbures
 - Usine
- Nuisances sonores**
 - Voie bruyante

Fonds de plan : BDOrtho 2017 et BDTopo, IGN
 Sources : DDT, BRGM, Georisque

Risques / Planche 7

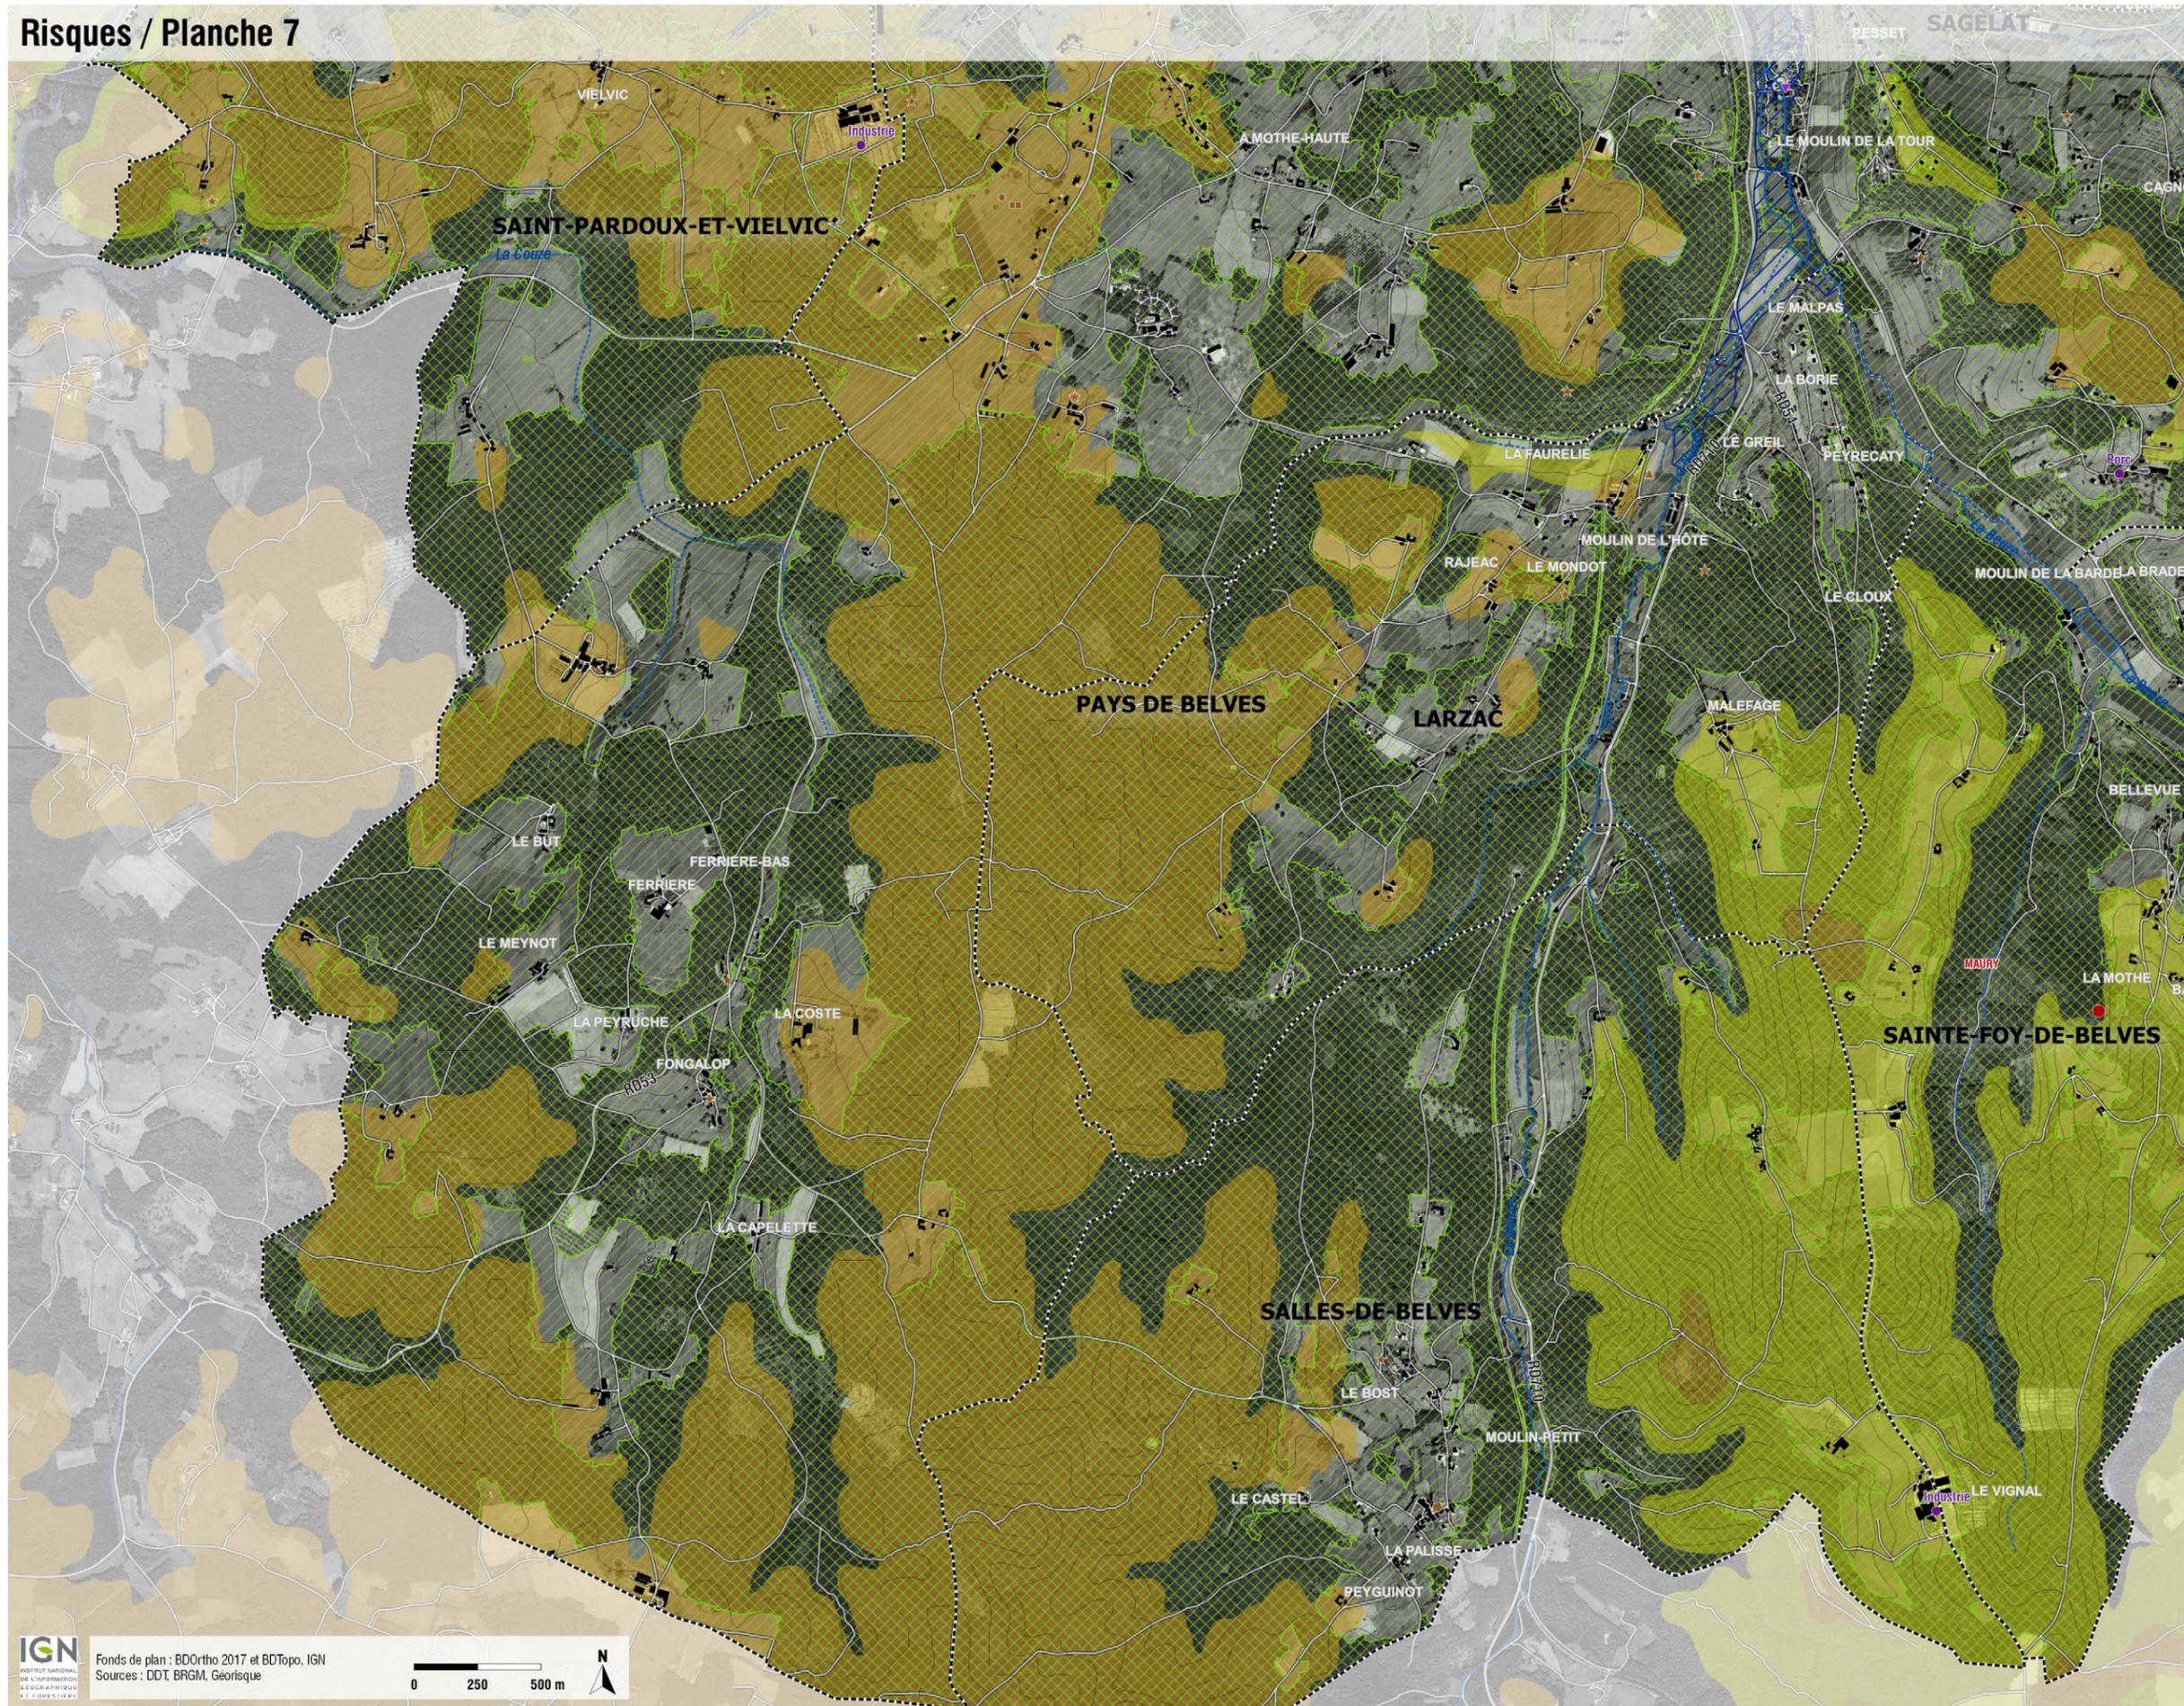

- Aléa retrait-gonflement des argiles**
 - Faible
 - Moyen
- Cavités souterraines et mouvements de terrain**
 - Effondrement
 - Glissement
 - Cavité naturelle
- Cavités souterraines abandonnées**
 - Ouvrage civil
- Risque inondation / rupture de barrage**
 - Zone inondable (PPR)
- Risque feu de forêt**
 - zone boisée
 - zone sensible
- Sites BASIAS en activité**
 - Scierie / Menuiserie
- Sites BASIAS avec activité terminée**
 - Usine
- Sites BASOL**
 - Sites et sols pollués ou potentiellement pollués


IGN Institut National de l'Information Géographique et Cadastre

Fonds de plan : BDOrtho 2017 et BDTopo, IGN
Sources : DDT, BRGM, Géorisque

0 250 500 m

N

Risques / Planche 8

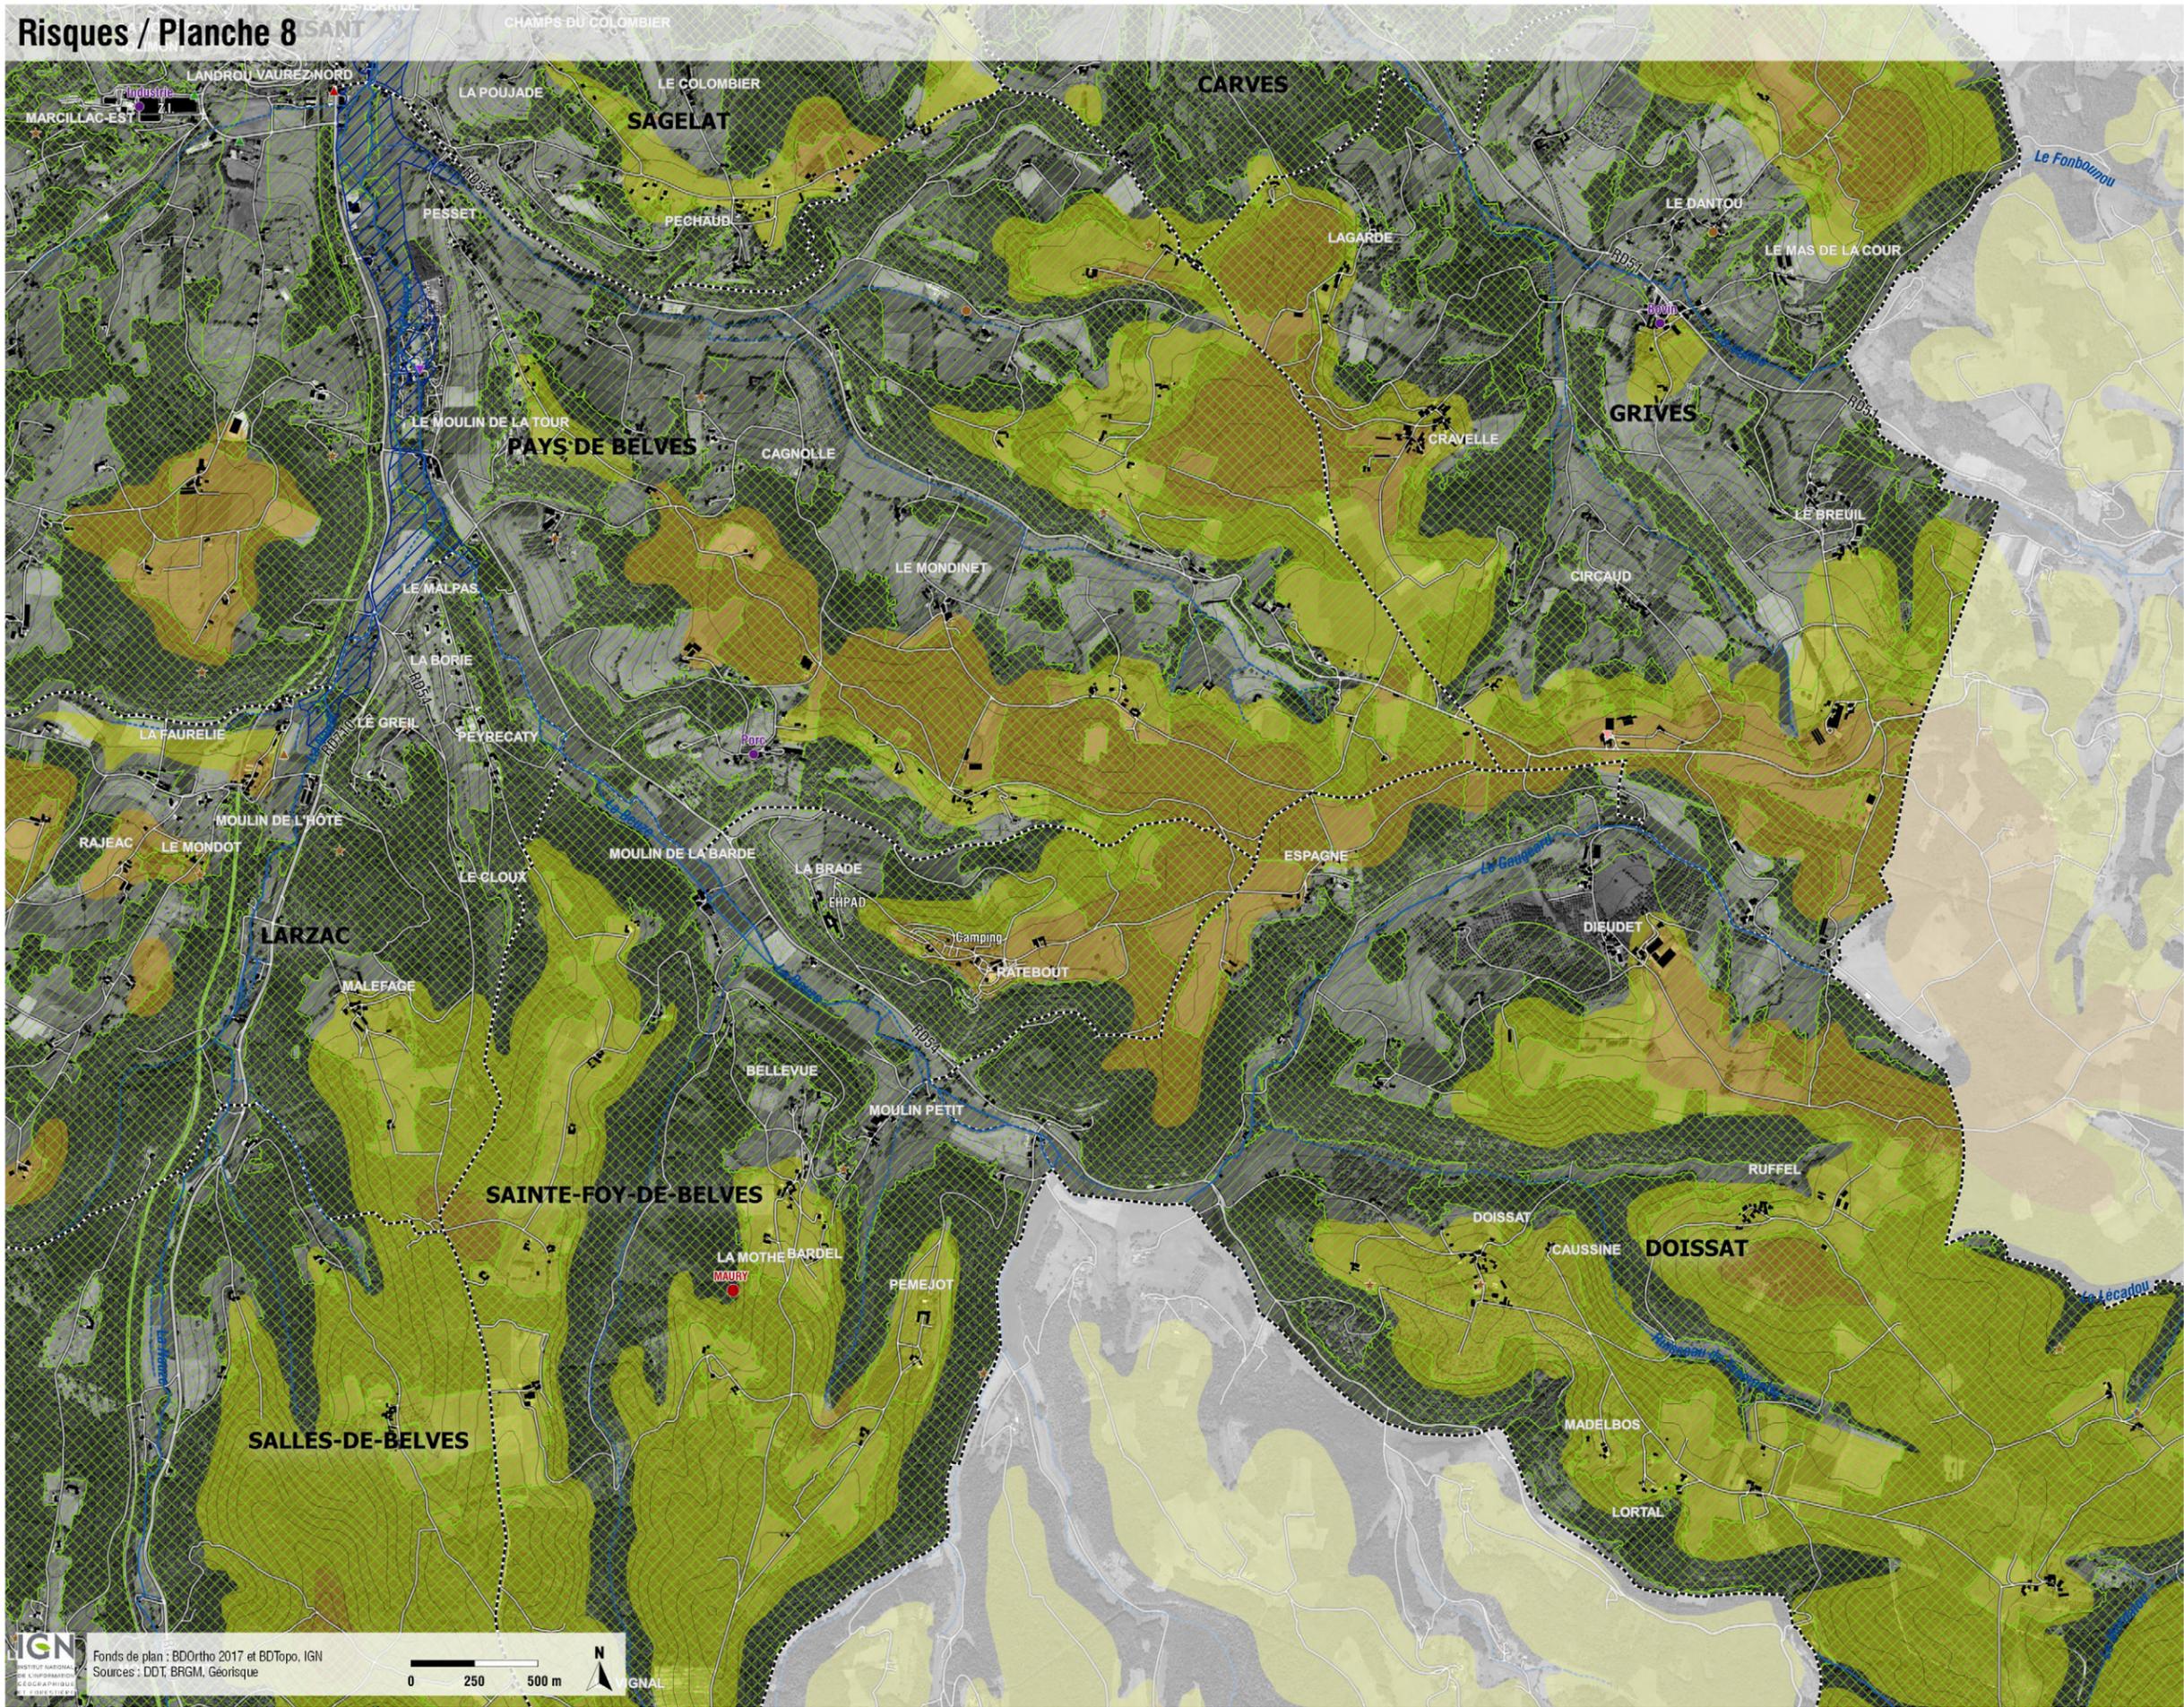

- Aléa retrait-gonflement des argiles**
 - Faible
 - Moyen
- Cavités souterraines et mouvements de terrain**
 - Glissement
 - Cavité naturelle
- Cavités souterraines abandonnées**
 - Ouvrage civil
- Risque inondation / rupture de barrage**
 - Zone inondable (PPR)
- Risque feu de forêt**
 - zone boisée
 - zone sensible
 - ICPE
- Sites BASIAS en activité**
 - Scierie / Menuiserie
 - Station service / Garagiste / Hydrocarbures
- Sites BASIAS avec activité terminée**
 - Dépôt de Liquides Inflammables
 - Usine
- Sites BASOL**
 - Sites et sols pollués ou potentiellement pollués

Fonds de plan : BDOrtho 2017 et BDTopo, IGN
 Sources : DDT, BRGM, Géorisque
 0 250 500 m

Risques / Planche 9



- Aléa retrait-gonflement des argiles**
 - Faible
 - Moyen
- Cavités souterraines et mouvements de terrain**
 - Cavité naturelle
- Risque feu de forêt**
 - zone boisée
 - zone sensible
 - ICPE
- Sites BASIAS en activité**
 - Scierie / Menuiserie
- Sites BASOL**
 - Sites et sols pollués ou potentiellement pollués

IGN
Fonds de plan : BDOrtho 2017 et BDTopo, IGN
Sources : DDT, BRGM, Géorisque

